

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	4
Глава 1. часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	4
Глава 1. часть 2. Источники тепловой энергии	7
Глава 1. часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	13
Глава 1. часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	34
Глава 1. часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии	36
Глава 1. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	40
Глава 1. часть 7. Балансы теплоносителя	45
Глава 1. часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	48
Глава 1. часть 9. Надежность теплоснабжения	50
Глава 1. Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	58
Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	60
Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	66
Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	69
Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения	75
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	76
Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах	79
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	84
Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	94

Глава 8. Перспективные топливные балансы	98
Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения	103
Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	112
Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	119
Заключение	120
Используемая литература	121

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Глава 1. часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Зоны действия производственных котельных

На территории поселения действуют две изолированные системы теплоснабжения, образованные на базе котельных это котельная д. Удм. Ключи, котельная д. Гулеково, (далее по тексту котельная №№ 1,2 соответственно). Все котельные на момент разработки схемы теплоснабжения для производства тепла используют твердое топливо – каменный уголь. Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям.

Все котельные изолированных систем теплоснабжения выполняют функции ЦТП. Тепловые сети - 2-х трубные. По характеру теплопотребления и способу присоединения систем отопления к тепловым сетям по сельскому поселению системы теплоснабжения - закрытые. Закрытые системы теплоснабжения – это системы, в которых вода, циркулирующая в трубопроводе, используется только как теплоноситель, и не отбирается для нужд обеспечения горячего водоснабжения.

Подача тепла регулируется централизованным способом, при этом количество теплоносителя, остается в системе неизменным. Расход тепла зависит от температуры циркулирующего теплоносителя.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурные графики систем теплоснабжения разработаны, исходя из расчетной температуры наружного воздуха минус 35°С и усредненной температуры в отапливаемых помещениях 20°С.

Котельная №1 обеспечивает тепловой энергией населенный пункт д. Удм. Ключи. Основными потребителями являются бюджетные учреждения.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в д. Удм. Ключи составляет 0,290 Гкал/ч.

Котельная №2 обеспечивает тепловой энергией населенный пункт д. Гулеково. Основными потребителями являются бюджетные учреждения.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей, расположенных в д. Гулеково составляет 0,066 Гкал/ч.

Внешний вид котельных не представлен.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в поселении сформированы в исторически сложившихся на территории поселения районах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные), как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется либо от индивидуальных газовых или твердотопливных котлов, либо используется печное отопление.

Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими организациями

На момент разработки схемы теплоснабжения по МО «Гулековское» в системах централизованного теплоснабжения производство и передача тепловой энергии осуществляет одна организация ООО «СТВ-сервис».

Потребители заключают договор с ресурсоснабжающей организацией на покупку и передачу тепловой энергии. Оплата за потребленную тепловую энергию от потребителей поступает на счет ресурсоснабжающей компании. Схематично структура договорных отношений представлена на рис 1.

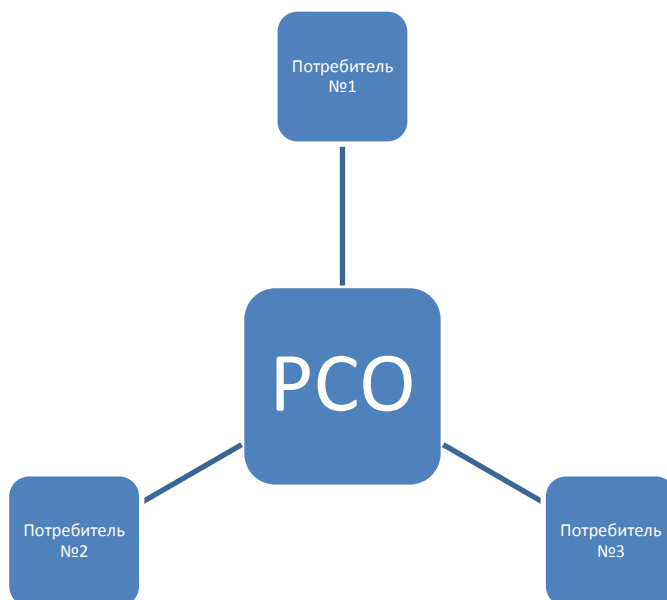


Рис 1 Структура договорных отношений

Отпуск тепловой энергии в горячей воде от теплоисточника потребителям определяется на границах балансовой принадлежности по их приборам учета, а также

расчетным методом. Основными потребителями тепловой энергии по поселению является бюджетные учреждения.

Глава 1.часть 2.Источники тепловой энергии

Структура основного оборудования.

Выработка тепловой энергии в поселении осуществляется от двух котельных – котельная д. Удм. Ключи, котельная д. Гулеково.

Котельная №1,

В д. Удм. Ключи расположена твердотопливная котельная.

В котельной установлены два водогрейных котлы КВ-0,8Т и КВ-0,25Т. КПД котлов на момент разработки схемы теплоснабжения не превышает 80%. Котлы морально устарели. Расчетный срок службы 10 лет. Промышленные отопительные котлы предназначены для теплоснабжения жилых, общественных, административных и промышленных зданий и сооружений с рабочим давлением воды в системе отопления не выше 0,6 МПа.

Котельная №2,

В д. Гулеково установлена твердотопливная котельная.

В котельной установлены два водогрейных котла типа Универсал-6М, КТ-ф-300 установлены котлы в 1983 году. КПД котлов на момент разработки схемы теплоснабжения не превышает 68%. Котлы морально устарели. Расчетный срок службы 10 лет. Промышленные отопительные котлы предназначены для теплоснабжения жилых, общественных, административных и промышленных зданий и сооружений с рабочим давлением воды в системе отопления не выше 0,6 МПа.

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Данные об установленной и располагаемой тепловой мощности на конец 2014 года представлены в таблице 1.

Таблица №1 Существующие балансы тепловой мощности котельных по МО "Гулековское"

Наименование котельных	Адрес	УТМ, Гкал/ч	РТМ, Гкал/ч	Потери УТМ, %
Котельная №1	д. Удм. Ключи, ул. Школьная	0,905	0,905	-
Котельная №2	д. Гулеково, пер. Школьный, д.22	0,428	0,428	-
Всего		1,333	1,333	-

Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной №1 – 0,905 Гкал/ч.
Установленная и располагаемая тепловая мощность котельной № 2 – 0,428 Гкал/ч.
Суммарная установленная и располагаемая тепловая мощность котельных по поселению составляет 1,333Гкал/ч. Режимные карты не представлены.

**Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на
собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.**

Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВП, на хозяйственно-бытовые нужды и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем. (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».)

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;
- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;
- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;
- расход теплоты на бытовые нужды персонала;
- прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле:

$$K_{сн} = Q_{сн}/Q_{выр}.$$

Потери теплоты при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулирующей способности обмуровки.

Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных за 2011 – 2014 г. приведены в Таблице 2.

Таблица № 2 Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных по годам

Наименование показателя, единицы измерения	Единица измерения	Значение показателя			
		2011	2012	2013	2014
Котельная №1					
Выработка тепловой энергии	Гкал	564,98	433,52	н/д	462,94
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	41,98	29,91	н/д	52
Расход тепловой энергии на собственные нужды в % от выработки	%	7,43	6,9	н/д	11,23
Отпуск тепловой энергии потребителям	%	92,57	93,10	н/д	88,77
Котельная №2					
Выработка тепловой энергии	Гкал	145,2	138,46	н/д	131,73
Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	10,79	13,39	н/д	16
Расход тепловой энергии на собственные нужды в % от выработки	%	7,43	9,67	н/д	12,15
Отпуск тепловой энергии потребителям	%	92,57	90,33	н/д	87,85

Из таблицы № 2 видно, что по котельным №№1,2 с 2011-2014гг расход тепловой энергии на собственные нужды составлял 8,52 % от общей выработки тепловой энергии. В натуральном выражении собственные нужды котельных поселения всего составили в 2011 году 52,77 Гкал/г, 2012 году – 43,3 Гкал/г, 2014 году – 64,15 Гкал/г. За 2013 год данные не представлены. Количество тепловой энергии для собственных нужд котельных изменяется из-за изменения количества производства тепловой энергии.

На рис 2 представлены затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных по годам по каждому источнику тепловой энергии поселения.

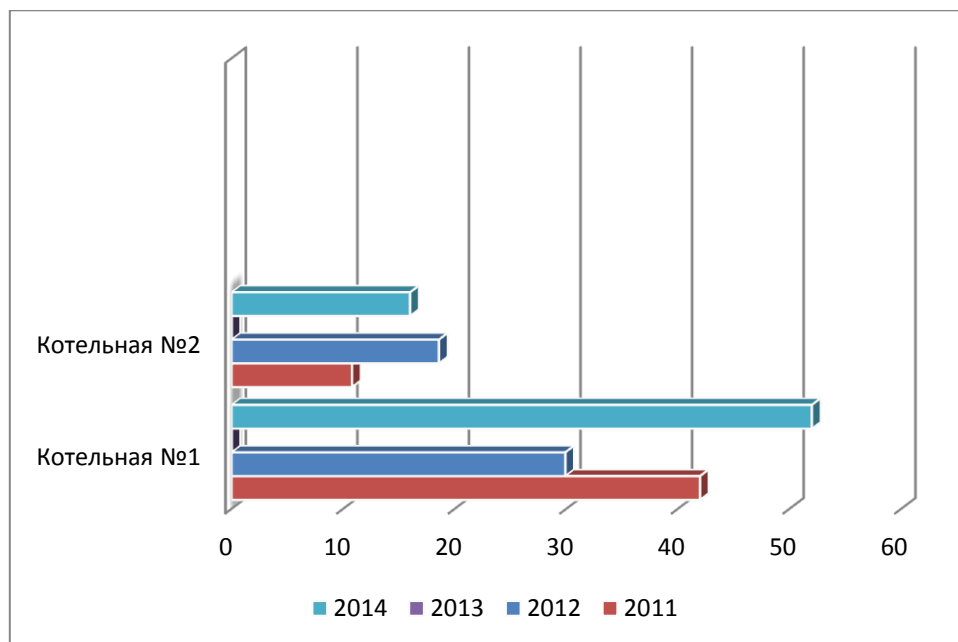


Рис. 2 Затраты тепловой энергии на собственные нужды котельных поселения МО «Гулековское» по годам, Гкал/год

Параметры тепловой мощности котельных, расположенных на территории МО «Гулековское» приведены в таблице № 3.

Таблица 3 Располагаемая тепловая мощность, потребление тепловой мощности на собственные нужды котельной, тепловая мощность нетто по котельным МО «Гулековское» на конец 2014 г.

№ п/п	Источник теплоснабжения	РТМ, Гкал/ч	Собственные нужды котельной, Гкал/ч	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
1	Котельная №1	0,905	0,101	0,804
2	Котельная №2	0,428	0,052	0,376
	Итого по поселению	1,332	0,153	1,18

На рис 3 представлена структура тепловой мощности нетто поселения МО «Гулековское».

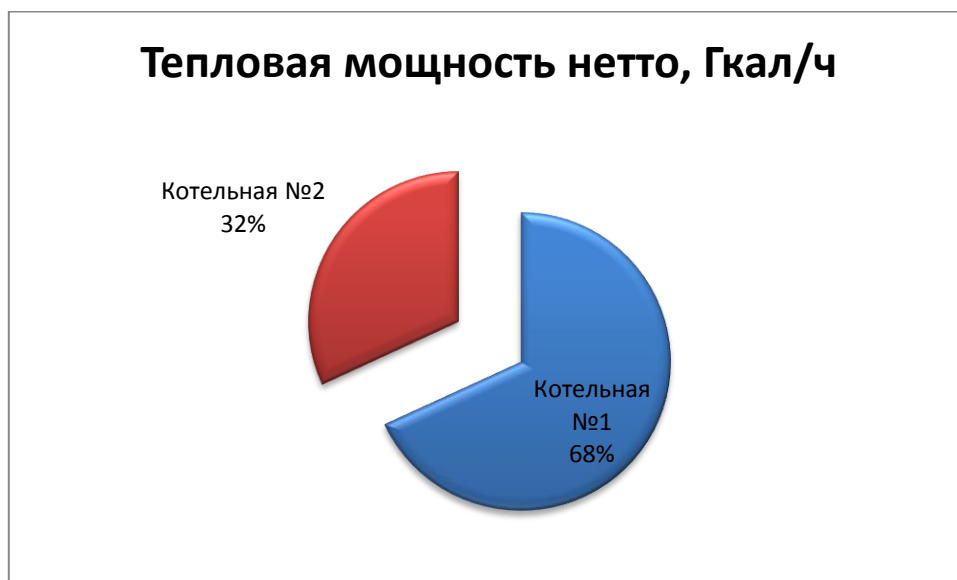


Рис. 3 Структура тепловой мощности нетто котельных МО «Гулековское»

Анализируя таблицу 3 и рис 3 можем сделать вывод, что по тепловой мощности нетто котельные № 1 имеет по 68 % от общей тепловой мощности нетто по поселению МО «Гулековское», котельная № 2 - 32%.

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

В таблице 4 представлены год ввода в эксплуатацию и год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации котельного оборудования.

Таблица 4 Год ввода в эксплуатацию и год освидетельствования при допуске к эксплуатации котельного оборудования на конец 2014 года.

№п/п	Источник теплоснабжения	Тип и марка котла	Год ввода в эксплуатацию	Год освидетельствования при допуске к эксплуатации
1	Котельная №1	КВ -0,8Т	2014	
		КВ -0,25Т	2005	2014
2	Котельная №2	Универсал 6М	1983	2014
		КТ-ф-300	1983	2014

Как видно из таблицы 4 котельное оборудование морально и физически устарели, имеют низкий КПД (около 60%), требует больших затрат на поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии. Достижение индивидуального ресурса с учётом продления состоит в 2014-2015гг. Для продления паркового ресурса в 2014 г проведено техническое диагностирование котлов.

Схемы выдачи тепловой мощности

Схема теплоснабжения от котельной – двухтрубная, закрытая. Теплоноситель подается по температурному графику 95-70 °С.

Тепловая схема водогрейной котельной № 1 и 2 не представлена. В качестве исходной воды используется водопроводная вода. Давление воды в водопроводе в точке подключения 3-1кгс/см². Подпитка тепловой сети производится водопроводной водой. Общая жесткость воды подаваемой к котлам должна составлять не более 0,7 мг-экв/л. На случай аварии водопроводной сети в котельной предусмотрен бак запаса подпиточной воды объемом 1 куб м. Подпиточный используется для подпитки тепловой сети в случае снижения давления воды в водопроводе ниже 1,0 кгс/см²

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, на отопление по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен

отсутствием центральных тепловых пунктов, наличием нагрузки по отоплению с непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

Среднегодовая загрузка оборудования.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования ресурсоснабжающей организацией не были предоставлены, проанализировать количество часов работы котельного оборудования в отопительный период не представляется возможным.

Способы учета тепла, отпущенного в водяные тепловые сети.

Узлы учета тепловой энергии на всех котельных отсутствуют. Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, определяется расчетным способом, исходя из подключенной нагрузки с корректировкой на температуру наружного воздуха. Установка приборов учета тепловой энергии на этих котельных запланирована до конца 2017г.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

По всем объектам технологические нарушения не приводили к ограничению отпуска тепловой энергии и снижению качества теплоносителя. После выяснения причин в сжатые сроки принимались меры для устранения нарушений.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации действующих источников тепловой энергии не было.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, устраняются работниками энергоснабжающей организации своевременно.

Глава 1. часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Тепловые сети муниципального образования «Гулековское» обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям.

Централизованным теплоснабжением снабжаются учреждения образования.

Общая протяженность тепловых сетей поселения, по данным ресурсоснабжающей организации, на конец 2014 года составляет 170 м в двухтрубном исполнении, при этом максимальный наружный диаметр 110 мм, минимальный – 32 мм. На рис 4 представлена структура протяженности тепловых сетей по наружным диаметрам на конец 2014 года. Из структуры видно, что 38 % от всех тепловых сетей МО «Гулековское» имеет диаметр 50 мм, затем 29 % диаметром 89 мм, 18 % - диаметром 32 мм и оставшаяся часть, а это 15 % диаметром 110 мм.

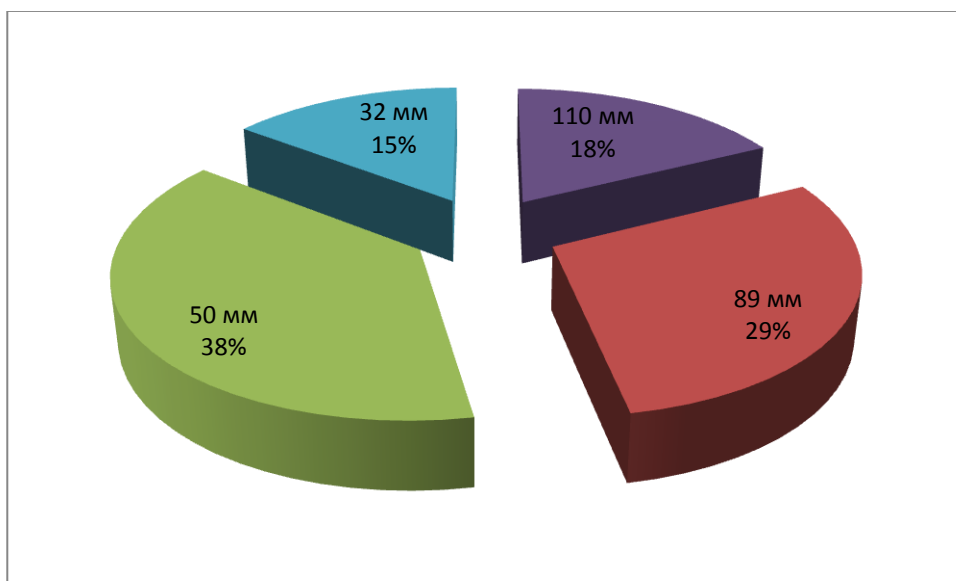


Рисунок 4 - Распределение протяженности тепловых сетей поселения по условным диаметрам на конец 2014 года

ООО «СТВ-сервис» - единственная эксплуатирующая организация тепловых сетей МО «Гулековское». Тепловые сети поселения имеют тупиковую сеть в двухтрубном исполнении от отдельно расположенных котельных.

**Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей
в зонах действия источников тепловой энергии.**

Подробные бумажные карты (схемы) не представлены.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Обобщенные технические характеристики тепловых сетей приведены в табл. 5,6.

Таблица №5 Техническая характеристика тепловой сети в зоне действия котельной №1

№участка тепловой сети	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Материал труб	Диаметр труб, мм	Протяженность, м	теплоизоляционный материал	Материальная характеристика тепловой сети, м ²	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
1	Надземная	н/д	сталь	0,110	30*2	маты минералов.	8,02	0,290
2				0,089	30*2			
3	Канальная			0,050	25*2			
4	Надземная			0,032	25*2			

Таблица №6 Техническая характеристика тепловой сети в зоне действия котельной №2

№участка тепловой сети	Тип прокладки	Год ввода в эксплуатацию	Материал труб	Диаметр труб, мм	Протяженность, м	теплоизоляционный материал	Материальная характеристика тепловой сети, м ²	Подключенная нагрузка, Гкал/ч
1	Надземная	н/д	сталь	0,089	20*2	маты минералов.	3,78	0,066
2				0,05	40*2			

Основная доля трубопроводов тепловых сетей отопления проложена воздушном способом – 85 %. Наибольшая протяженность трубопроводов (110 м) тепловых сетей отопления наблюдается в зоне действия котельной № 1.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является **удельная материальная характеристика сети**, равная

$$\mu = \frac{M}{Q_{\text{сумм}}^p} [\text{м}^2/\text{Гкал}/\text{ч}],$$

где

$Q_{\text{сумм}}^p$ - присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч р сумм Q

M – материальная характеристика сети, равная

$$M = \sum_{i=1}^n d_i l_i [\text{м}^2]$$

где

d_i - диаметр i-го участка трубопровода тепловых сетей, м;

l_i – протяжённость i -го участка трубопровода тепловых сетей, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями выполненными с подвесной теплоизоляцией определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м²/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м²/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики превышающей 200 м²/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м²/Гкал/ч.

Сравнение тепловых сетей в поселении МО «Гулековское» представлено в таблице 7.

Таблица № 7 Удельные материальные характеристики тепловых сетей котельных МО «Гулековское»

№ пп	Источник тепловой энергии	Материальная характеристика тепловой сети, м ²	Подключенная нагрузка, Гкал/ч	Удельная материальная характеристика, м ² /Гкал/ч
1	Котельная №1	8,02	0,290	27,65
2	Котельная №2	3,78	0,066	57,27

Из таблицы 7 видно, что котельные № 1 и 2 находятся в зоне высокой эффективности централизованной системы.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

В поселении имеется тупиковая сеть теплопроводов от отдельно расположенных котельных.

Регулирующей арматуры на тепловых сетях нет. Вся имеющаяся арматура - запорная и дренажная (спускная).

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам
- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом
- с кирпичными стенами

Основная масса камер в поселении с кирпичными стенами. Существующие тепловые камеры с кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам. Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории поселения нет.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Температурный график 95/70°C; выбор температурного графика обусловлен наличием только тепловой нагрузки с непосредственным (отсутствие элеватора) присоединением абонентов к тепловым сетям, отсутствием центральных тепловых пунктов.

На рис 5 представлен температурный график ООО «СТВ-сервис».

Температурный график работы котельной		
Температура воздуха, °С	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
	95	70
10	38,5	33,9
9	40	35
8	41,2	35,8
7	42,1	36,2
6	43,0	36,6
5	43,9	37,1
4	44,7	37,5
3	45,6	37,8
2	46,4	38,2
1	47,2	38,6
0	48,0	38,9
-1	48,8	39,2
-2	49,6	39,6
-3	50,3	39,9
-4	51,6	40,7
-5	52,9	41,6
-6	54,2	42,4
-7	55,5	43,2
-8	56,8	44,1
-9	58,0	44,9
-10	59,3	45,7
-11	60,6	46,5
-12	61,8	47,3
-13	63,0	48,0
-14	64,3	48,8
-15	65,5	49,6
-16	66,7	50,3
-17	67,9	51,1
-18	69,1	51,9
-19	70,3	52,6
-20	71,5	53,4
-21	72,7	54,1
-22	73,9	54,8

-23	75,1	55,6
-24	76,3	56,3
-25	77,5	57,0
-26	78,6	57,7
-27	79,8	58,4
-28	81,7	59,9
-29	83,6	61,3
-30	85,5	62,8
-31	87,4	64,2
-32	89,3	65,7
-33	91,2	67,1
-34	93,1	68,6
-35	95,0	70,0

Рис 5 Температурный график работы котельных

**Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети
и их соответствие утвержденным графикам регулирования
отпуска тепла в тепловые сети.**

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного периода, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

В процессе выполнения программы реконструкции тепловых сетей имея целью создание "идеальной тепловой сети" гидравлические режимы тепловой сети неизбежно подвергнутся корректировке.

Пьезометрические графики работы тепловых сетей эксплуатирующей организации отсутствуют. Существующие гидравлические режимы:

Тепловые сети от котельной №1:

Давление в подающем трубопроводе $P1 = \text{от } 0 \text{ до } 3,5 \text{ кгс/см}^2$.

Давление в обратном трубопроводе $P2 = \text{от } 0 \text{ до } 2,5 \text{ кгс/см}^2$.

Данное колебание давления по котельной №1 связано с ветхим состоянием системы отопления в отапливаемом здании.

Тепловые сети от котельной №2:

Давление в подающем трубопроводе $P1 = 2,5 \text{ кгс/см}^2$.

Давление в обратном трубопроводе $P2 = 1,5 \text{ кгс/см}^2$.

**Статистика отказов и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов)
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности
тепловых сетей за последние 5 лет.**

Статистика отказов (аварий, инцидентов) тепловых сетей на территории поселения представлена за 2013-2014 гг. и сведена в таблицу 8. До 2013 года данные не могут быть представлены, ввиду отсутствия достоверной информации.

Таблица 8 Статистика отказов тепловой сети по МО «Гулековское»

Наименование теплоисточника	Количество отказов тепловой сети, раз	
	2013	2014
Котельная №1	-	-
Котельная №2	-	-

Информация о среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей, не предоставлена.

Отказов на тепловой сети, эксплуатирующей организацией, не было.

**Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей
и планирования капитальных (текущих) ремонтов.**

Основным методом диагностики состояния тепловых сетей по МО «Гулековское»: Опрессовка на прочность повышенным давлением.

Проводится ежегодно с незначительным изменением величины давления и времени его выдержки. Метод применяется с целью выявления ослабленных мест трубопровода в

ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. В среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления.

По результатам опрессовки планируются капитальные и текущие ремонты, замена, а в отдельных случаях оптимизация тепловой сети.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Необходимость проведения планового ремонта определяется фактическим состоянием сети, обеспечением надежного и экономичного теплоснабжения, необходимостью увеличения отпуска тепла, улучшения гидравлических режимов, снижением стоимости транспорта тепла и т.д.

Периодичность планового ремонта определяют конструктивные особенности сети, применяемые материалы, уровень эксплуатационно-технического обслуживания действующих сетей и другое.

Плановый ремонт сетей подразделяется на:

- текущий ремонт
- капитальный ремонт.

В течение отопительного сезона в сетях выявляются дефекты, подлежащие устранению при текущем ремонте.

Текущий ремонт сетей проводится ежегодно по графику после окончания отопительного сезона.

График ремонтных работ составляется, исходя из одновременного ремонта и ремонта головных задвижек и расходомерных устройств на выводах теплоисточников.

Для проведения текущего ремонта вся сеть может быть разбита на отдельные участки для возможности выполнения работ в сроки.

Внеплановый ремонт- ремонт, вызванный аварией оборудования или не предусмотренной планом. Все внеплановые ремонтные работы устраняются в сжатые сроки.

По окончании ремонта, перед началом нового отопительного сезона, проводятся еще одни гидравлические испытания.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Определение нормативов технологических затрат и потерь тепловой энергии производится согласно требований «Порядок по организации Минэнерго России по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м, определяются по формуле:

$$G_{ут.г} = a V_{ггд} n_{ггд} 10^{-2} = m_{ут.ггд} n_{ггд}$$

где a - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м /чм , установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

$V_{ггд}$ - среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м ;

$n_{ггд}$ - продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

$m_{ут.ггд}$ - среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м /ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м, определяется из выражения:

$$V_{\text{год}} = (V_{\text{от}} n_{\text{от}} + V_{\text{л}} n_{\text{л}}) / (n_{\text{от}} + n_{\text{л}}) = V_{\text{от}} n_{\text{от}} + V_{\text{л}} n_{\text{л}}) / n_{\text{год}}$$

$V_{\text{от}}$ и $V_{\text{л}}$ - емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м;

$n_{\text{от}}$ и $n_{\text{л}}$ - продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть: емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования.

Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива, м, определяются из формулы:

$$G_{\text{а.к.}} = \sum_1^k m N n_{\text{гоп.авт.}}$$

где m - технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из действующих приборов автоматики или защиты одного типа, м/ч;

N - количество действующих приборов автоматики или защиты одного типа, шт.;

$n_{\text{гоп.авт.}}$ - продолжительность функционирования однотипных приборов в течение года, ч;

k - количество групп однотипных действующих приборов автоматики и защиты.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

План проведения эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ утверждается руководителем теплосетевой организации и включается в состав обосновывающих нормативы материалов.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Определение нормативных технологических затрат и потерь тепловой энергии, обусловленных потерями и затратами теплоносителя - воды.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя производится по формуле:

$$Q_{\text{у.к.}} = m_{\text{у.год.}} \rho_{\text{год}} c [b \tau_{1\text{ год}} + (1 - b) \tau_{2\text{ год}} - \tau_{\text{х. год}}] n_{\text{год}} 10^{-6}$$

где $\rho_{\text{год}}$ - среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м ;

b - доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

$\tau_{1\text{год}}$ и $\tau_{2\text{год}}$ - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °C;

$\tau_{\text{ж.год}}$ - среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °C;

c - удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °C.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.

Средневзвешенные значения температуры теплоносителя в подающих $\tau_{1\text{год}}$ и обратных $\tau_{2\text{год}}$ трубопроводах тепловой сети, °C, можно определить по формулам:

$$\tau_{1\text{год}} = \sum(\tau_{1i}n_i) / (n_{\text{от}} + n_{\text{д}}) = \sum(\tau_{1i}n_i) / n_{\text{год}}$$
$$\tau_{2\text{год}} = \sum(\tau_{2i}n_i) / (n_{\text{от}} + n_{\text{д}}) = \sum(\tau_{2i}n_i) / n_{\text{год}}$$

где τ_{1i} и τ_{2i} - значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии при средней температуре наружного воздуха соответствующего месяца, °C.

Среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, °C, определяется по формуле, аналогичной формулам.

При отсутствии достоверной информации по температурам исходной воды допустимо принимать $\tau_{\text{ж.год}} = 5^\circ\text{C}$, $\tau_{\text{ж.год}} = 15^\circ\text{C}$.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

$$Q_{\text{зап}} = 1,5 V_{\text{тр.з}} \rho_{\text{зап}} c (t_{\text{зап}} - t_x) 10^{-6}$$

где $V_{\text{тр.з}}$ - емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м³;

$\rho_{\text{зап}}$ - плотность воды, используемой для заполнения, кг/м³;

$t_{\text{зап}}$ - температура воды, используемой для заполнения, °С;

t_x - температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.

Нормативные технологические потери тепловой энергии со сливами из приборов автоматического регулирования и защиты, Гкал, определяются по формуле:

$$Q_{\text{ан}} = G_{\text{ан}} \rho_{\text{сл}} c (t_{\text{сл}} - t_x) 10^{-6}$$

где $G_{\text{ан}}$ - годовые потери теплоносителя в результате слива, м³;

$\rho_{\text{сл}}$ - среднегодовая плотность теплоносителя в зависимости от места установки автоматических приборов, кг/м³;

$t_{\text{сл}}$ и t_x - температура сливаемого теплоносителя и исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения в период слива, °С.

При запланированном проведении эксплуатационных испытаний и других регламентных работ должны быть определены затраты тепловой энергии с этой составляющей затрат теплоносителя по формулам.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом

температурные условия определяются как средневзвешенные за период по аналогии с алгоритмом, приведенным в настоящей Инструкции.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока), указанных в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к настоящей Инструкции, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам изоляционной конструкции и подвергавшимся испытаниям на тепловые потери, в качестве нормативных принимаются полученные при испытаниях значения фактических часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации тепловой сети;

для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные по соответствующим нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам испытаний;

для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится согласно значениям норм тепловых потерь (теплового потока), приведенным в таблицах приложений 1, 2, 3 и 4 к Инструкции, в соответствии с годом проектирования конкретных участков тепловых сетей.

Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации, отличающихся от значений, приведенных в соответствующих таблицах, ккал/мч, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, производится в зависимости от года проектирования теплопроводов:

- спроектированных с 1959 года по 1989 год включительно;
- спроектированных с 1990 года по 1997 год включительно;
- спроектированных с 1998 года по 2003 год включительно;
- спроектированных с 2004 года.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

$$Q_{\text{н.н.год}} = \sum (q_{\text{н.н}} L \beta) 10^{-6}$$

где $q_{\text{н.н}}$ - удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, ккал/чм;

L - длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Значения нормативных часовых тепловых потерь, Гкал/ч, участков трубопроводов тепловых сетей, аналогичных участкам трубопроводов, подвергавшихся испытаниям на тепловые потери, по типу прокладки, виду изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно по формуле, аналогичной формуле:

$$Q_{\text{н.н.год}} = \sum (k_{\text{н}} q_{\text{н.н}} L \beta) 10^{-6}$$

где $k_{\text{н}}$ - поправочный коэффициент для определения нормативных часовых тепловых потерь, полученный по результатам испытаний на тепловые потери.

Значения поправочного коэффициента определяются по формуле:

$$k_{\text{н}} = Q_{\text{н.н.год.н}} / Q_{\text{н.н.год.н}}$$

где $Q_{\text{исп год.н}}$ и $Q_{\text{норм год.н}}$ - тепловые потери, определенные в результате испытаний на тепловые потери, пересчитанные на среднегодовые условия эксплуатации каждого испытанного участка трубопроводов тепловой сети, и потери, определенные по нормам для тех же участков, Гкал/ч.

Максимальные значения коэффициента не должны быть больше значений, приведенных в таблице 5.1 приложения 5 к настоящей Инструкции.

Значения тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей за год, Гкал, определяются на основании значений часовых тепловых потерь при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации.

Результаты расчета технологических потерь при передаче тепловой энергии представлены в Таблице 9.

Таблица 9 Расчет технологических потерь при передаче тепловой энергии по котельным
МО «Гулековское»

Источник теплоснабжения	Показатели	Ед изм	Расчетные величины
Котельная №1	Емкость тепловой сети	м ³	1,08
	Нормативные потери теплоносителя с его утечкой	м ³	14,99
	Нормативные затраты теплоносителя на ввод в эксплуатацию трубопроводов новых и после плановых ремонтов	м ³	1,62
	Нормативные затраты теплоносителя на проведение плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ	м ³	0,54
	Нормативные затраты теплоносителя, обусловленные сливом приборами автоматики и защиты	м ³	0,00
	Итого, нормативные затраты и потери теплоносителя	м ³	17,16
	Нормативные технологические тепловые потери с утечкой теплоносителя	Гкал	0,687
	Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после ремонтов и пуск в эксплуатацию новых сетей	Гкал	0,072
	Нормативные технологические потери тепловой энергии со сливами из приборов автоматики и защиты	Гкал	0,000
	Нормативные технологические затраты теплоэнергии, связанные с потерями теплоносителей на проведение плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ	Гкал	0,01
	Нормативные эксплуатационные потери тепловой энергии через изоляционные конструкции трубопроводов	Гкал	73,2
	Итого, нормативные эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой энергии	Гкал	73,9
Котельная №2	Емкость тепловой сети	м ³	0,41
	Нормативные потери теплоносителя с его утечкой	м ³	5,63
	Нормативные затраты теплоносителя на ввод в эксплуатацию трубопроводов новых и после плановых ремонтов	м ³	0,61
	Нормативные затраты теплоносителя на проведение плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ	м ³	0,20
	Нормативные затраты теплоносителя, обусловленные сливом приборами автоматики и защиты	м ³	0,00
	Итого, нормативные затраты и потери теплоносителя	м ³	6,44
	Нормативные технологические тепловые потери с утечкой теплоносителя	Гкал	0,258
	Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение трубопроводов после ремонтов и пуск в эксплуатацию новых сетей	Гкал	0,027
	Нормативные технологические потери тепловой энергии со сливами из приборов автоматики и защиты	Гкал	0,000
	Нормативные технологические затраты теплоэнергии, связанные с потерями теплоносителей на проведение плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ	Гкал	0,00
	Нормативные эксплуатационные потери тепловой энергии через изоляционные конструкции трубопроводов	Гкал	42,0
	Итого, нормативные эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой энергии	Гкал	42,3

В связи с отсутствием информации по вводу в эксплуатацию тепловой сети, расчетный ввод в эксплуатацию принят равным году ввода в эксплуатацию котельной.

Итого нормативные эксплуатационные технологические затраты и потери тепловой энергии поселения составили 116,2 Гкал.

**Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года
при отсутствии приборов учета тепловой энергии.**

Фактические годовые потери тепловой энергии определяются путем суммирования фактических тепловых потерь по участкам тепловых сетей с учетом пересчета нормативных часовых среднегодовых тепловых потерь на их фактические среднемесячные значения отдельно для участков подземной и надземной прокладки применительно к фактическим среднемесячным условиям работы тепловых сетей.

Динамика изменения фактических тепловых потерь с разбивкой по годам и котельным по МО «Гулековское» представлена в таблице 10,11.

Таблица 10 Динамика изменения фактических тепловых потерь по годам по котельной №1

Показатель	Ед. изм	Значение показателя		
		2011	2012	2013
Выработка тепловой энергии	Гкал	564,98	433,52	462,94
Собственные нужды котельной	Гкал	41,98	29,91	52
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	523	403,61	410,94
Потери при передаче тепловой энергии	Гкал			
	%			
Полезный отпуск	Гкал	523	403,61	410,94

Таблица 11 Динамика изменения фактических тепловых потерь по годам по котельной №2

Показатель	Ед. изм	Значение показателя		
		2011	2012	2013
Выработка тепловой энергии	Гкал	145,2	138,465	131,73
Собственные нужды котельной	Гкал	10,79	13,395	16
Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	134,41	125,07	115,73
Потери при передаче тепловой энергии	Гкал			
	%			
Полезный отпуск	Гкал	134,41	125,07	115,73

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

В рассматриваемый период, предприятия как теплоснабжающих организаций так и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Для присоединения теплопотребляющих систем к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы абонентов. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Все существующие зоны теплоснабжения в поселении, работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.

Регулирование теплопотребления отдельных потребителей производится в узлах вводов в процессе наладки гидравлического режима тепловой сети.

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по зависимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

**Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии,
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке
приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.**

Котельные муниципального образования не оборудованы коммерческими узлами учёта отпускаемой тепловой энергии.

В муниципальном образовании основными потребителями является бюджет. Бюджетные учреждения оснащены приборами учета тепла.

**Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых)
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.**

Диспетчерской службы, необходимой для своевременного обнаружения и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, а также оповещения населения в случаях чрезвычайных ситуаций в поселении нет. В каждой котельной находится дежурный персонал, основной задачей которого является обеспечение надёжного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, локализация и ликвидация технологических нарушений в тепловых сетях МО «Гулековское».

Сообщение о возникших нарушениях функционирования системы теплоснабжения передается дежурным работником аварийной бригаде, которая оперативно выезжает на место внештатной ситуации. Ликвидация аварийных ситуаций на трубопроводах осуществляется персоналом обслуживающей организацией.

**Уровень автоматизации и обслуживания центральных
тепловых пунктов, насосных станций.**

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от повышенного давления.

Устройства защиты тепловых сетей от превышения давления отсутствуют.

**Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора
организации, уполномоченной на их эксплуатацию.**

Бесхозяйные тепловые сети в поселении МО «Гулековское» не обнаружены.

Глава 1. часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Размещение источников тепловой энергии

Источники тепловой энергии в поселении

Котельная №1 является основным поставщиком тепловой энергии в д. Удм. Ключи МО «Гулековское».

Котельная №2 является основным поставщиком тепловой энергии в д. Гулеково МО «Гулековское».

Зоны действия источников тепловой энергии в поселении МО «Гулековское» представлены на рис. 6,7.



Рис. 6 Зона действия котельной №1



Рис. 7 Зона действия котельной №2

Глава 1. часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей по источникам тепловой энергии и сведены в таблицу 12.

Таблица 12 Потребление тепловой энергии по МО «Гулековское»

Муниципальное образование	Потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха Гкал/ч		
	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего
МО «Гулековское»	0,356	0,0	0,356

Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствуют.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей, внесены в таблицу 13.

Таблица 13 Потребление тепловой энергии по котельным МО «Гулековское»

Наименование теплоисточника	Потребление тепловой энергии, Гкал	
	Отопительный период 2013-2014	За год в целом 2014 г
Котельная №1	н/д	410,94
Котельная №2	н/д	115,73

Сделать анализ потребления тепловой энергии за год и за отопительный период не представляется возможным ввиду отсутствия информации.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии, основанные на анализе тепловых нагрузок потребителей и внесены в таблицу 14,15.

Таблица 14 Подключенная тепловая нагрузка к котельной №1

№ п/п	Наименование потребителя	Наружный объем здания, м3	Тепловая нагрузка, Гкал/час
1	Здание школы, пищеблока, мех. класса	н/д	0,29
	ИТОГО:		0,29

Таблица 15 Подключенная тепловая нагрузка к котельной №2

№ п/п	Наименование потребителя	Наружный объем здания, м3	Температура внутри здания, °С	Тепловая нагрузка, Гкал/час
1	Здание школы и детского сада	н/д	20	0,066
	ИТОГО:			0,066

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

По состоянию на 31 декабря 2014 года прекратили действие нормативы потребления тепловой энергии, утверждённые постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10.09.2012 г. № 397 «Об особенностях применения в Удмуртской Республике в 2012-2014 годах Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Предлагаемое государственное регулирование по определению нормативов по отоплению осуществлено с применением метода аналогов – на основании показаний общедомовых приборов учёта, в том числе, с разбивкой по климатическим зонам за отопительный период и при усреднении по климатическим зонам.

Проведен мониторинг установленных нормативов потребления тепловой энергии на отопление по субъектам Российской Федерации.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 857 «Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых

домов», реализовано право в отношении всех муниципальных образований в Удмуртской Республике об осуществлении потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно за все расчетные месяцы календарного года.

Оплата потребителями коммунальной услуги по отоплению, предоставленной в не оборудованном индивидуальным прибором учёта тепловой энергии жилым домом или в не оборудованном индивидуальным либо общим (квартирным) прибором учёта тепловой энергии жилым помещением (квартире) или нежилом помещением в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым) прибором учёта тепловой энергии, осуществляется равномерно за все расчётные месяцы календарного года (1/12).

Исходя из норм от 19.01.2015 №6 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства УР по вопросу утверждения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилым домом в Удмуртской Республике»; от 24.02.2015 №63 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства УР по вопросу утверждения нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях в многоквартирном доме и жилым домом в Удмуртской Республике», в 2015 году на территории Удмуртской Республики, применяется порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»: по нормативам потребления тепловой энергии на отопление, действовавшие на территории УР по состоянию на 30 июня 2012 года в отношении одно – двухэтажных многоквартирных домов и одно – двухэтажных жилых домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии; по нормативам потребления тепловой энергии на отопление, утвержденные постановлением УР № 554 в отношении иных многоквартирных домов и жилых домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета; в многоквартирных домах и жилых домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, исходя из расчета среднемесячного потребления тепловой энергии за предыдущий год.

В МО «Гулековское» действующие нормативы на момент разработки схемы теплоснабжения на отопление составляют для одно- двух- этажных домов 0,0233 Гкал/кв.м., для трех-, пяти- этажных домов где отсутствует техническая возможность установки приборов учета общедомовых приборов учета тепловой энергии норматив составляет 0,0178 Гкал/кв.м., при наличии технической возможности установок

коллективных приборов учета норматив по требления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях определяется с учетом повышающего коэффициента и с 01.01.2015 составил 0,0196 Гкал/кв.м., с 01.07.2015 – 0,0214 Гкал/кв.м., с 01.01.16 – 0,0249 Гкал/кв.м. с 01.07.16 – 0,0267 Гкал/кв.м., с 01.01.2017 – 0,0285 Гкал/кв.м.

Глава 1. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

В рамках работ по «Схеме теплоснабжения поселения МО «Гулековское» до 2031 г.» был выполнен сравнительный анализ договорных тепловых нагрузок и фактического теплопотребления потребителей. На основании предоставленных данных о присоединённых фактических и договорных тепловых нагрузках, установленных, располагаемых мощностях, потерях в сетях и собственных нуждах энергоисточников были составлены тепловые балансы по каждой котельной, представленные в таблице 16.

Таблица 16 Баланс установленной мощности по котельным МО «Гулековское»

Зона действия котельной №1	Ед изм	Величина
Установленная мощность оборудования	Гкал/ч	0,905
Располагаемая тепловая мощность оборудования	Гкал/ч	0,905
Собственные нужды	Гкал/ч	0,101
Тепловая мощность нетто	Гкал/ч	0,804
Потери тепловой мощности	Гкал/ч	0,000
потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,000
Присоединенная тепловая нагрузка, т.ч.:	Гкал/ч	0,29
отопление	Гкал/ч	0,29
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности		0,514
Доля резерва	%	63,93
Зона действия котельной №2	Ед изм	Величина
Установленная мощность оборудования	Гкал/ч	0,428
Располагаемая тепловая мощность оборудования	Гкал/ч	0,428
Собственные нужды	Гкал/ч	0,052
Тепловая мощность нетто	Гкал/ч	0,376
Потери тепловой мощности	Гкал/ч	0,000
потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,000
Присоединенная тепловая нагрузка, т.ч.:	Гкал/ч	0,066
отопление	Гкал/ч	0,066

Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности		0,310
Доля резерва	%	82,45

Из таблицы 16 видно, что все котельные имеют резерв установленной тепловой мощности. Наибольший резерв наблюдается на котельной № 2 он составил почти 82 %, по котельной №1 резерв тепловой мощности составляет 64%. Такой процент резерва тепловой мощности связан с большой установленной тепловой мощностью и с низким уровнем присоединенной тепловой нагрузки.

За базовый баланс для составления перспективных тепловых балансов источников принимается баланс, составленный на базе фактических тепловых нагрузок по состоянию на июнь 2015 г.

**Резерв и дефицит тепловой мощности нетто, по каждому
источнику тепловой энергии.**

Из анализа баланса установленной тепловой мощности и фактической присоединенной тепловой нагрузки следует:

Фактическая суммарная подключенная нагрузка потребителей, снабжаемых теплом от котельных поселения, на момент разработки схемы теплоснабжения составляет 0,356Гкал/ч.

Основная часть нагрузки приходится на котельную № 1. Доля присоединённой нагрузки по поселению составляет: котельная № 1 – 81%, котельная № 2 – 19%.

Резерв располагаемой тепловой мощности составляет 0,824 Гкал/ч.

Распределение установленной тепловой мощности поселения по составляющим представлено на рисунке 8.

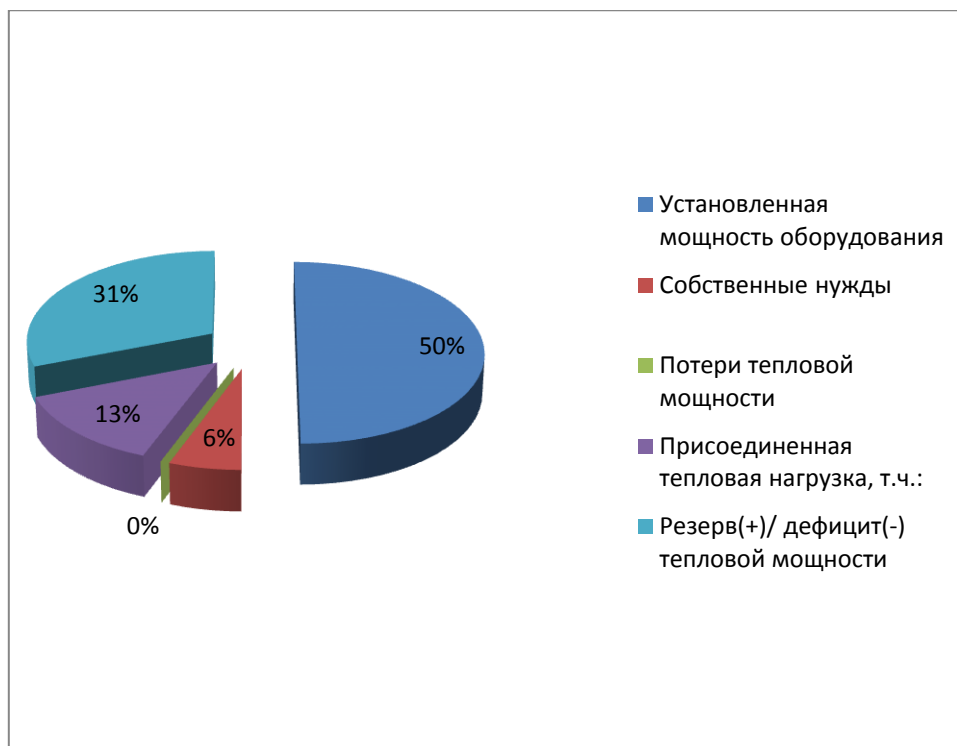


Рис 8 Распределение установленной тепловой мощности поселения.

Из рисунка 8 видно, что на котельных поселения имеются резервы тепловой мощности и составляют 31%. Основная доля свободных тепловых мощностей приходится на котельную № 2 и составляет 82 % от тепловой мощности нетто.

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- 1) определение диаметров трубопроводов;
- 2) определение падения давления-напора;
- 3) определение действующих напоров в различных точках сети;
- 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить

напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допустимого рабочего давления в местных системах.
2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.
3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).
4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).
5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.
6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

По результатам расчета гидравлического режима работы системы теплоснабжения от котельных поселения МО «Гулековское» трубопроводы тепловых сетей не имеют дефицита по пропускной способности.

Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефициты тепловой мощности у котельных являются следствием снижения располагаемых мощностей ввиду износа котельного оборудования. Последствием дефицитов тепловой мощности может являться недопоставка тепловой энергии потребителям при расчетных температурах наружного воздуха (-35°C).

Резерв тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

На всех котельных поселения имеются резервы тепловой мощности нетто, поэтому расширения технологических зон действия источников с дефицитом тепловой мощности не требуется. При возникновении дефицита тепловой мощности (например, подключении какого либо объекта, или выход из строя оборудования) возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности не

представляется возможным так как котельные располагаются в разных населенных пунктах с большой удаленностью друг от друга.

Глава 1. часть 7. Балансы теплоносителя

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Водоподготовительными установками котельные поселения не оснащены. В планах ресурсоснабжающей организации установить ХВП до конца 2017 г. Для обработки сетевой воды в котельных планируется установка дозирования жидких химреагентов «Аквафлоу ДС SP61503». Подпитка будет производиться насосом DAB KRF-30/16T. В качестве реагента будет использоваться Игибитор коррозии и солеотложения «Hydrochem 110». Hydrochem 110 – это продукт на основе соединения органических кислот и цинка, является нетоксичным экологически чистым препаратом. Он применяется в оборотных системах водоснабжения, теплоснабжения и гвс. Полностью предотвращает образование отложений во всех узлах теплоэнергетической системы.

Исходной водой по котельным д. Удм. Ключи, д. Гулеково является вода питьевая из сети ООО «Жилкомсервис». Показатели качества питьевой воды по населенным пунктам представлены на рис 9.

к протоколу № 2386 от 15.05.2015

Код образца (пробы): Х.Б.15238665					
Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60 °С	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	менее 1	20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность	менее 1	2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
6	Хлориды / привкус	5 ± 2	350	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72
7	Окисляемость перманганатная	0,80 ± 0,16	5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
8	Фториды / для I-II климатических районов	0,43 ± 0,03	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
9	Аммиак (по азоту)	менее 0,05	не более 2	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
10	Нитриты (по NO ₂)	менее 0,003	не более 3	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
11	Нитраты (по NO ₃)	4 ± 1	45	мг/дм ³	ГОСТ 18826-73
12	Железо	менее 0,1	0,3 (1)	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
13	Кремний	3,70 ± 0,37	10	мг/дм ³	РД 52.24.433-2005
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Семакина Г.А.			<i>Семакина</i>		
Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Касимова Н.М.			<i>Касимова</i>		

Рис 9 Показатели качества холодной воды в д. Удм. Ключи

Расход воды на технологические нужды котельных по фактическим данным за 2014 год составляет:

- 1) Котельная № 1 – 36,0 м³;

2) Котельная № 2 – 18,0 мЗ.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Водоподготовительных установок по поселению МО «Гулековское» нет.

Максимальное потребление теплоносителя в эксплуатационном режиме и в аварийных режимах систем теплоснабжения произведены расчетным способом и представлены в таблице № 17.

Таблица 17 Балансы теплоносителя для тепловых сетей котельной №1,2

Котельная №1		
Наименование	Ед изм	Величина
Располагаемая тепловая мощность теплоисточника	Гкал/ч	0,905
Максимальный расчётный объём теплоносителя	куб м	68,35
Подключенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,29
Расчётный объём теплоносителя в эксплуатационном режиме	куб м	21,90
Расчетная производительность ВПУ	куб м/ч	0,51
Расчетная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме	куб м/ч	0,16
Расчетная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	куб м/ч	0,44
Резерв (+) / дефицит(-)	куб м/ч	46,45
Доля резерва	%	32,04
Котельная №2		
Наименование	Ед изм	Величина
Располагаемая тепловая мощность теплоисточника	Гкал/ч	0,428
Максимальный расчётный объём теплоносителя	куб м	32,33
Подключенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,07
Расчётный объём теплоносителя в эксплуатационном режиме	куб м	4,98
Расчетная производительность ВПУ	куб м/ч	0,24

Расчетная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме	куб м/ч	0,04
Расчетная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	куб м/ч	0,10
Резерв (+)/дефицит(-)	куб м/ч	27,34
Доля резерва	%	15,42

Глава 1. часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Котельная № 1,2 для производства тепловой энергии использует твердое топливо – каменный уголь.

Данные по количеству используемого вида топлива за 2014 год по каждой котельной представлены в таблице 18

Таблица 18. Количество используемого основного топлива на каждом источнике тепловой энергии

№ пп	Источник тепловой энергии	Вид топлива	Ед изм	Количество за 2014 год
1	Котельная №1	уголь	т	110,00
2	Котельная №2	уголь	т	40,00

На рис 10 представлена структура потребления основного топлива по источникам тепловой энергии МО «Гулековское» за 2014 год.

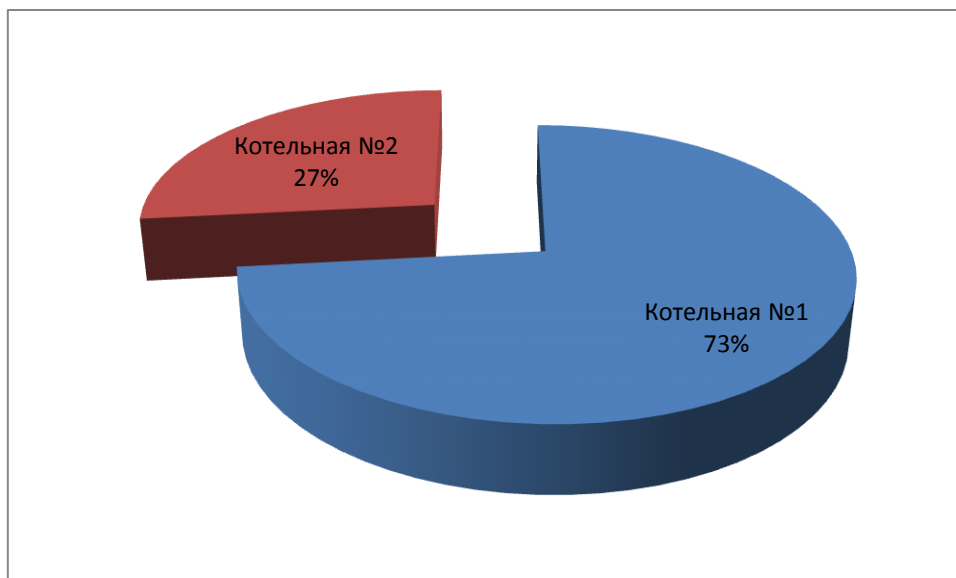


Рис 10 Потребление топлива за 2014 год.

Анализируя данные таблицы 18 и рис 10 можно сделать вывод, что по поселению наибольшую долю потребления основного вида топлива потребляет котельная №1 и составляет 73 % от общего потребления. Котельная № 2 - 27%.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

По котельным поселения резервное топливо – дрова. На момент разработки схемы теплоснабжения источник тепловой энергии обеспечен резервным топливом, при недостатке основного вида топлива или задержки в поставке, переход на резервное топливо не будет затруднителен.

Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки.

В основном угольные котельные для выработки тепловой энергии используют уголь марки ДР Кузбасского месторождения уч. «Евтинский» пласт 4. Зольность – 13%, влага – 14%, сера – 0,5%, фракция 0-300 мм, летучесть 38% низшая теплота сгорания 5345 Ккал/кг.

Качество угля не всегда соответствует, требуемым нормам, зачастую низшая теплота сгорания не превышает 4500 Ккал/кг, влажность увеличивается примерно до 18%, это связано с условиями хранения и транспортировки каменного угля.

Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха

Топливо поступает на склады котельных, согласно заявленному объему для обеспечения нормативных запасов топлива. Доставка угля со склада поставщиков на склады котельных осуществляется автомобильным транспортом.

В периоды расчетных температур наружного воздуха сбоев в поставке топлива не было.

Глава 1. часть 9. Надежность теплоснабжения

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Согласно п. 2.2. «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня надежности относятся следующие показатели:

- 1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;
- 2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;
- 3) показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;
- 4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (K_v).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:

- нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, – для нарушений такого вида устанавливается $K_v = 1,00$;

- прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок,

не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений $K_v = 0,5$.

Для периода 2013-2014 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение $K_v = 1,00$ независимо от вида нарушения. Расчет фактических значений K_v первоначально осуществляется по результатам 2014 г. Показатели уровня надежности, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

$$P_q = M_o / L,$$

где

M_o – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.

Показатели, определяемые продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (P_n) исчисляется по формуле:

$$P_n = \sum_{j=1}^{M_{\text{по}}} T_{j\text{пр}} / L$$

где

$T_{j\text{пр}}$ - продолжительность (с учетом коэффициента $K_{\text{в}}$) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

$M_{\text{по}}$ – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

Показатели, определяемые объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии.

Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

$$P_o = \sum_{j=1}^{M_{\text{по}}} Q_j / L$$

где

Q_j – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

$$P_{\epsilon} = \sum_{i=1}^{N_B} W_{iB} * R_{Bi} / \sum_{i=1}^{N_B} W_{iB}$$

где

R_{Bi} - среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

N_B – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

W_{iB} – присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/ч.

Характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, используемые для определения показателей уровня надежности

Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (T_{jnp}) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

$$T_{jnp} = \max_i T_{ij}$$

T_{ij} – продолжительность (с учетом коэффициентов K_{ϵ} вида нарушений)

для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных временных прекращений (далее – прерываний) подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение T_{ij} рассчитывается по формуле:

$$T_{ij} = \max_i (T_{ijl} \times K_{\epsilon jli})$$

где

T_{ijl} – продолжительность (в часах) l -ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j -ого прекращения подачи тепловой энергии для i -ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации обусловившего j -ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация $l > 1$ если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j -ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i -ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом « l ») и суммируются в формуле с коэффициентами, определенными по отношению к каждому l -ому случаю, для получения T_{ij} – продолжительности j -го прекращения подачи тепловой энергии по i -ому договору;

$K_{\varphi jli}$ – коэффициент значимости K_{φ} состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i -ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l -ом случае, отнесенном на j -ое прекращение подачи тепловой энергии. В случае если вид нарушения не указан, коэффициент принимается равным 1;

максимум в формуле вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, затронутыми j -ым прекращением. При определении показателей $P_n(1)$ берется максимум только по индексам « i », соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

Если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы значения продолжительности по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j -ом прекращении подачи тепловой энергии, то в качестве T_{jnp} берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j -ое прекращение подачи тепловой энергии.

Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j -ом нарушении в подаче тепловой энергии (Q_j) определяется по формуле:

$$Q_j = \sum_{i=1}^N Q_{ij}$$

где

N – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное число договоров с потребителями товаров и услуг у данной регулируемой организации в расчетном периоде регулирования;

Q_{ij} – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j -ом нарушении в подаче тепловой энергии по i -ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы объемы недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j -м нарушении в подаче тепловой энергии, в качестве Q_j берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j -ое нарушение в подаче тепловой энергии.

Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i -ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения ($R_{\text{в}i}$) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

$$R_{\text{в}i} = \sum_{j=1}^{M_{io}} D_{B,i,j} / h_o$$

где

M_{io} – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i -ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией

$D_{\text{в}}, i, j$ - сумма по всем часам j -ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднесуточной величиной зафиксированного в течение этих суток (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется в градусах Цельсия;

h_o - общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Результаты расчетов показателя $P_{ч}$, $P_{п}$, $P_{о}$ уровня надежности в общем по системе теплоснабжения за 2014 год сведены в таблицу 19.

Таблица 19 Показателя $P_{ч}$ уровня надежности системы теплоснабжения поселения МО «Гулековское» за 2014 г.

Показатель	Значение
Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,356
Общая протяженность тепловых сетей, км	0,340
Количество инцидентов на тепловых сетях M_o за 2014 г.	-
Показатель уровня надежности $P_{ч}$	-
Показатель продолжительности прекращения подачи тепловой энергии $P_{п}$	-
Показатели, определяемые объемом неотпуска тепла при нарушениях в подаче тепловой энергии $P_{о}$	-

Анализ аварийных отключений потребителей.

Аварий на тепловых сетях за 2014 год не было.

Согласно п. 2.10 Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001 утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191 авариями в тепловых сетях считаются:

разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим организациям с привлечением организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления.

**Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей
и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения).**

Схемы тепловой сети не представлены.

Глава 1. Часть 10. Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

На основании данных теплоснабжающей организации в 2014 г. по поселению МО «Гулековское» всего произведено тепловой энергии 594,67 Гкал, в т.ч. на угле 594,67Гкал.

В таблице 20 приведены суммарные значения отпуска тепловой энергии всеми энергоисточниками поселения.

Таблица 20 Отпуск тепловой энергии энергоисточниками МО «Гулековское» в 2014г.

Наименование	Гкал
Всего отпущено тепловой энергии в сеть	526,67
В том числе	
от котельной №1	410,94
от котельной №2	115,73

На рис 11 представлена структура отпуска тепловой энергии в сеть МО «Гулековское» по источникам тепловой энергии.

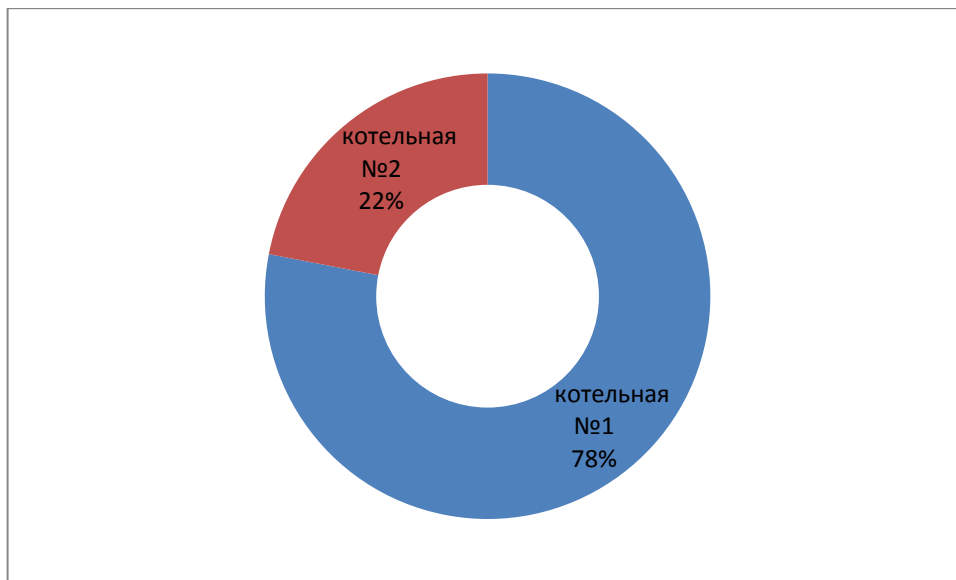


Рис 11 Структура отпуска тепловой энергии в сеть поселения

Из таблицы 20 и рис 11 видно, что наибольший объем отпуска тепловой энергии в сеть, по данным за 2014 год, отпускает котельная №1 объем её составляет 78 % от общего отпуска в сеть поселения. Котельная № 2 отпускает в сеть 22%.

Удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии

По представленным данным предприятия на угольных котельных, имеющих в своем составе котлы большой мощности, КПД котлов составляет не более 70 %.

Котлы, установленные в котельных поселения, неавтоматизированные, низкоэкономичные, их коэффициент полезного действия (брутто) не превышает 70 %. В большинстве своем эти котельные не отвечают современным требованиям ни по экономичности, ни по экологическим показателям.

В соответствии с данными теплоснабжающей организации в 2014 г. Удельная норма расхода натурального топлива на производство тепловой энергии по котельной №1 – 237,6 кг/Гкал., по котельной №2 – 303,65. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии по котельной №1 составил 193 кг/Гкал, по котельной №2 – 247 кг/Гкал.

Собственные нужды котельных

Значения расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных представлены ООО «СТВ-сервис». Среднее значение расхода тепла на собственные нужды котельных за три года составляет 9%, в абсолютном выражении 27,34 Гкал/год.

Структура себестоимости производства, передачи и распределения тепловой энергии

Основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ресурсоснабжающей организацией не представлены.

Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В таблице 21 и на рисунке 12 представлена динамика тарифов на тепловую энергию, установленных РЭК УР.

Таблица 21 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей МО «Гулековское»

Теплоисточник	2011	2012	2013 г 1 полугодие	2013 г 2 полугодие	2014 г 1 полугодие	2014 г 2 полугодие	2015 г 1 полугодие	2015 г 2 полугодие
МО "Гулековское" ("СТВ-сервис")	2 728,36	2 728,36	2 728,36	3 120,07	3 120,07	3 250,36	3 250,36	3 406,14

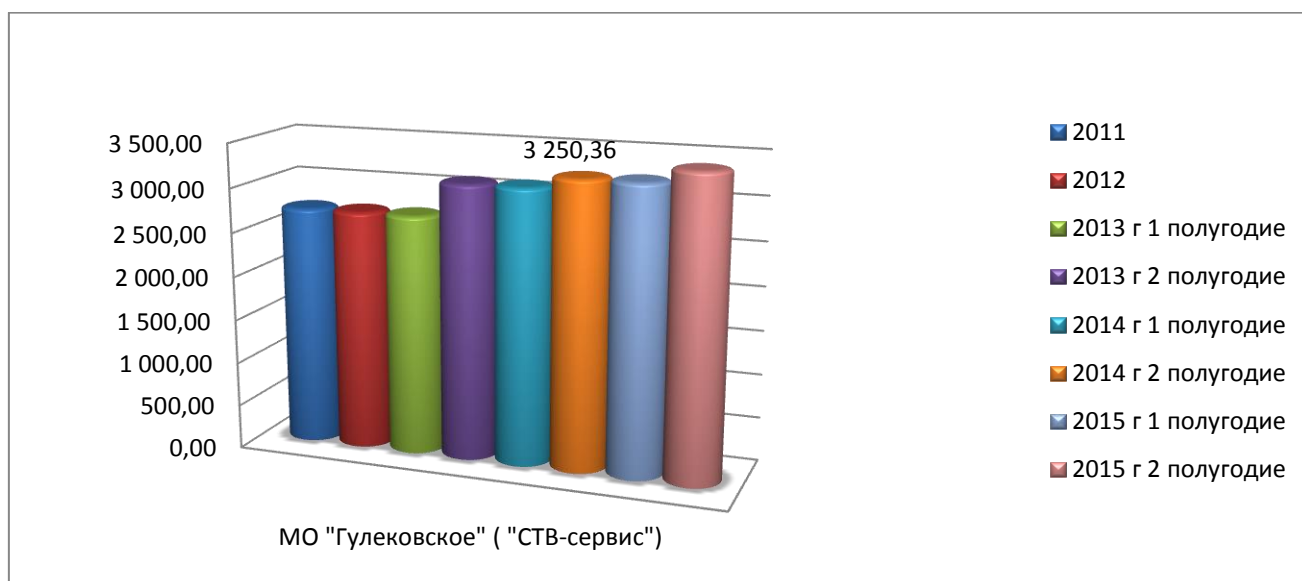


Рис 12 Динамика тарифов на тепловую энергию по годам

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Приводимая ниже калькуляция статей затрат на производство и передачу тепловой энергии соответствует калькуляции, разработанной Региональной энергетической комиссией УР (см табл. 22). На рис 13 представлена структура утвержденных тарифов по МО «Гулековское» в целом по поселению.

Таблица 22 Калькуляция статей затрат на производство и передачу тепловой энергии по котельной №1,2 на 2014-2016 г

Наименование статьи	Ед. изм.	Принято РЭК на 2014 год
Топливо на технологические нужды	тыс.м ³ (газ)	
	т. (мазут)	
	т. (уголь)	88,25
	т.(прочие)	193,87
	тыс.руб.	561,02
Электроэнергия на технологические нужды	тыс.кВтч	38,91
	тыс.руб.	179,44
Вода на технологические нужды	тыс. м ³	0,05
	тыс.руб.	0,98
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе:	тыс.руб.	195,00
Вспомогательные материалы	тыс.руб	37,00
Услуги сторонних (подрядных) организаций	тыс.руб.	53,00
в том числе: техническое обслуживание	тыс.руб.	53,00
Ремонт и техническое обслуживание	тыс.руб.	105,00
капитальный ремонт	тыс.руб.	
Фонд оплаты труда ППП	тыс.руб.	637,08
Страховые взносы социального характера	тыс.руб.	192,40
Прочие прямые расходы, в том числе:	тыс.руб.	0,00
аренда производственного оборудования	тыс.руб.	0,00
Цеховые расходы	тыс.руб.	101,99
Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	187,51
Налоги, в том числе:	тыс.руб.	
плата за выбросы	тыс.руб.	
Итого производственная себестоимость	тыс.руб.	2055,41
Отпуск тепловой энергии от котельной (Qотп) или полезный отпуск	Гкал	654,33
в том числе 1 полугодие		388,62
сентябрь-декабрь		265,71
Себестоимость 1 Гкал (п.11/п.12)	руб./Гкал	3141,25
УСН 1%	тыс.руб.	20,76

Избыток средств в предыдущем периоде регулирования	тыс.руб.	
Рентабельность	%	0,00%
Всего (п.11+п.14-п.16+п.17)	тыс.руб.	2076,18
Тариф производства тепловой энергии (п.18/п.12)	руб./Гкал	3172,98

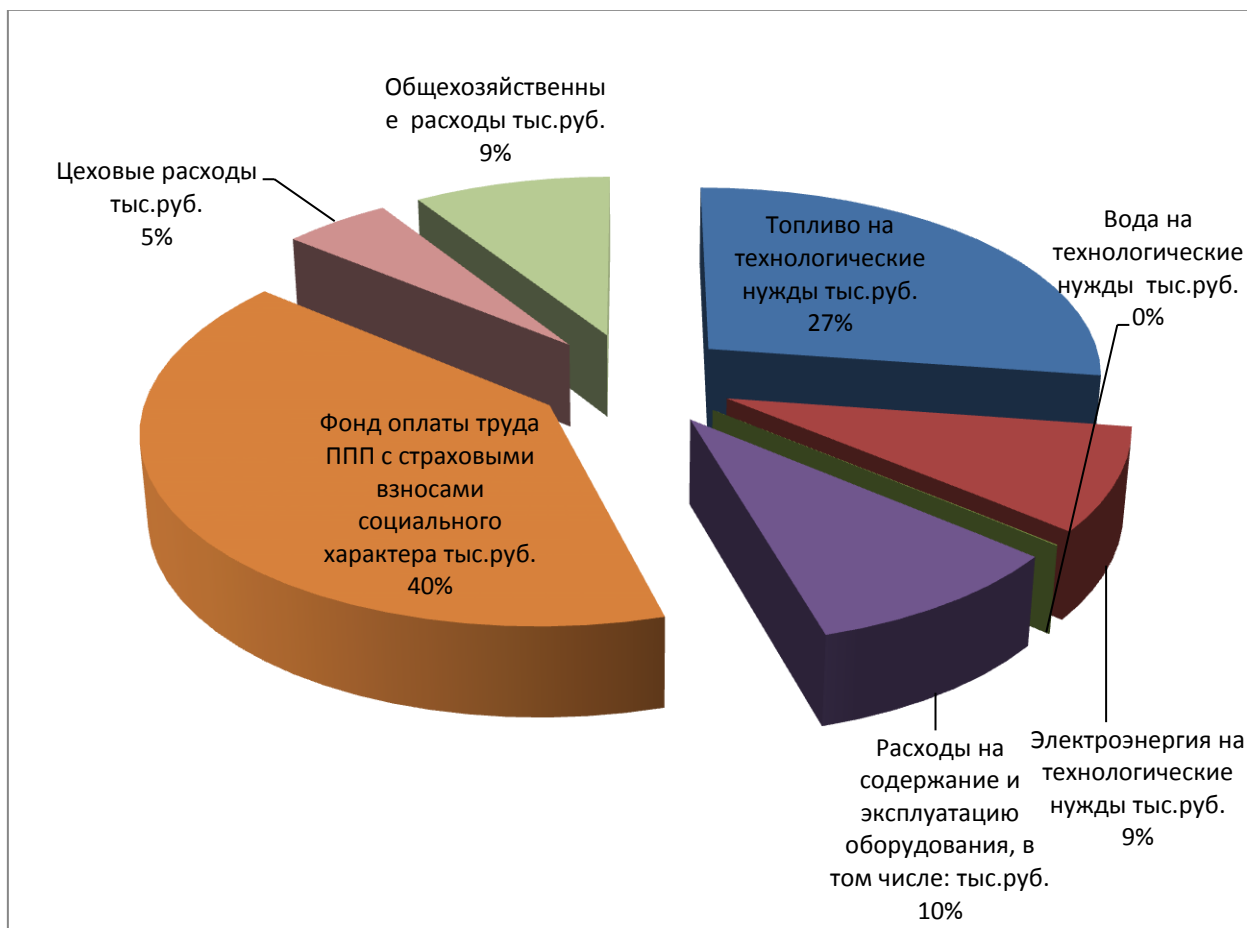


Рис 13 Структура тарифа на 2014-2016 год по котельной №1,2

В структуре тарифа на тепловую энергию по котельным поселения доминирует фонд оплаты труда с страховыми взносами социального характера, в структуре она занимает 40%. Топливная составляющая занимает 27% в структуре тарифа. Электроэнергия – 9%. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 10 %, общехозяйственные расходы – 9%. Остальные составляющие по разбивкам не превышают 5%.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения (далее также – плата за подключение);

Органы местного самоуправления поселений, городских округов могут наделяться законом субъекта Российской Федерации полномочиями на государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию, в частности платы за подключение к системе теплоснабжения.

Подключение – совокупность организационных и технических действий, дающих возможность подключаемому объекту потреблять тепловую энергию из системы теплоснабжения, обеспечивать передачу тепловой энергии по смежным тепловым сетям или выдавать тепловую энергию, производимую на источнике тепловой энергии, в систему теплоснабжения.

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения.

По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение, а заявитель обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

Основанием для заключения договора о подключении является подача заявителем заявки на подключение к системе теплоснабжения в случаях:

Решения существующей проблемы с определением платы за подключение к тепловым сетям на период до принятия соответствующих нормативных правовых актов к ФЗ №190 возможно путем обращения в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), которые наделены полномочиями по установлению платы за подключение к системе теплоснабжения (Ст. 7 ч.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Отсутствие основ ценообразования в сфере теплоснабжения и правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, а также методических указаний по

расчету соответствующих тарифов не может служить основанием для отказа в установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

Плата за подключение может быть осуществлена как на основе фиксированного размера платежа на определенный срок, так и с подготовкой по каждому отдельному объекту капитального строительства индивидуальной программы, составлением сметы затрат на создание тепловых сетей, мероприятий по увеличению мощности и пропускной способности сети для дальнейшего согласования и утверждения тарифа на подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке с заявителем в органе регулирования субъекта РФ.

В целом по району в связи с оптимизацией ежегодно ликвидируются (закрываются) бюджетные учреждения, в результате чего полезный отпуск сокращается и в дальнейшем приводит к увеличению себестоимости выработки тепловой энергии.

**Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности,
в том числе для социально значимых категорий потребителей.**

Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

По МО «Гулековское» объектов подключенных к системе теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии нет.

Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

1. *Отсутствие автоматизации технологических процессов на источнике теплоты* в котельной №1,2. Котельные не оборудована средствами автоматизации. На всех источниках теплоты поселения не установлены счетчик выработки тепловой энергии, что приводит к отсутствию объективных данных об отпуске тепловой энергии и теплоносителя в сеть. В соответствии со статьей 13 ФЗ РФ от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

2. *Отсутствие водоподготовительных установок теплоносителя на котельных, расположенных в поселении* это приводит к ненадежной работе тепловых энергоустановок, трубопроводов и другого оборудования, а также снижение экономичности, вызванных коррозией металла, образование накипи, отложений и шлама на теплопередающих поверхностях оборудования и трубопроводах в котельных, систем теплоснабжения и теплопотребления.

3. *Значительный износ основного и вспомогательного оборудования котельных установок и тепловых сетей по всем котельным поселения МО «Гулековское»,* что приводит к увеличению тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей и потерь теплоносителя, увеличению расходных материалов для ремонта оборудования, частоты ремонтов, к повышенному расходу топлива, электрической энергии.

4. *Отсутствие местных средств регулирования теплоотдачи отопительных приборов, средств измерения теплопотребления на каждом отопительном радиаторе* жилых и административных зданий, не имеют возможности у собственников помещений в многоквартирных домах экономить тепловую энергию.

5. *Из-за отсутствия горячего водоснабжения имеет место несанкционированный слив теплоносителя из системы отопления.* Это приводит к необходимости увеличивать подпитку теплосети, увеличивает накладные расходы энергоснабжающей организации.

6. *Надежное теплоснабжение зданий и сооружений нарушают аварии на тепловых сетях из-за значительного срока их эксплуатации, отсутствие плановых промывок отопительных систем зданий и сооружений.*

7. *Отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей.* Гидравлическая наладка тепловой сети позволяет улучшить качество теплоснабжения и снизить при этом потребление электрической энергии в котельной. Эффективность этих мероприятий очень высокая.

**Описание существующих проблем организации
надежного и безопасного теплоснабжения поселения
(перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения,
включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)**

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, все выявленные проблемы влияют на организацию надежного и безопасного теплоснабжения.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах достигнутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

Система теплоснабжения в муниципальном образовании слабо развивается из-за следующих причин:

старых основных фондов материально и морально;

из-за отсутствия новых потребителей и отказ от центрального теплоснабжения настоящих потребителей;

тариф на тепловую энергию не позволяющий производить модернизацию и капитальный ремонт тепловых сетей и оборудования.

**Описание существующих проблем надежного и эффективного
снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.**

Снабжение твердым топливом (уголь) регулярное по мере надобности без задержек.

**Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений,
влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.**

Предписаний надзорных органов влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения не было.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, устраняются работниками энергоснабжающей организации своевременно в части своих обязательств.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения по расчетным элементам территориального деления указаны в таблице 23.

Таблица 23. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Наименование теплоисточника	Потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха Гкал		
	Отопление и вентиляция	ГВС	Всего
Котельная №1	462,94	-	462,94
Котельная №2	131,73	-	131,73
Итого по МО «Гулековское»	594,67		594,67

Существующая индивидуальная одно- и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных твердотопливных и газовых котлов.

Общий уровень потребления тепла на цели теплоснабжения муниципального образования «Гулековское» составляет максимально 594,67 Гкал/год. Теплоснабжение Муниципального Образования в настоящее время осуществляется от 2 котельных, которые отапливают детские сады, школы и другие социально значимые объекты.

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Генеральным планом предполагается развитие поселения за счет жилой зоны, состоящей из индивидуальной жилой застройки усадебного типа с индивидуальными тепловыми источниками.

По МО «Гулековское» в населенных пунктах, где существуют котельные, генеральным планом МО «Гулековское» запланировано по котельной №1 на первый срок (до 2021 года): Пристрой к зданию школы Детское дошкольное учреждение на 60 мест, пристрой к зданию школы пищеблок для дду и школы на 60 мест, вспомогательное помещение к общ. Обр. школе (гараж на 1 шк. Автобус и пр тех помещение); на расчетный срок (до 2031 года) Сельский дом культуры на 100 мест. По котельной №2 – пристрой к зданию начальной школы спортивного зала на 60 мест, пристрой к зданию

начальной школы столовой на 60 мест – на первый срок; ФАП, сельский дом культуры на 100 мест на расчетный срок, по остальным плановым к постройке объектов планируется установить индивидуальные источники тепловой энергии в связи с значительной удаленности от котельных.

В отношении объектов, находящихся в местах где отсутствует центральное теплоснабжение, планируется установить индивидуальное отопление.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления.

К настоящему времени имеются достаточные методические наработки по проведению оценки и реализации потенциала энергосбережения в системах жилищно-коммунального хозяйства, что позволит ввести в строй дополнительные квадратные метры новостроек без дополнительных источников тепла.

В общем случае на величину удельных расходов тепловой энергии конкретного здания оказывает влияние большое количество факторов, оценить которые возможно при проведении полного энергомониторинга.

В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удельных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений.

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

По котельным, обеспечивающим тепловой энергией технологические процессы, данных нет. Перспективой строительство таких котельных не предусмотрено. Существующие и перспективные котельные тепловую энергию на технологические нужды не отпускают.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Потребление тепловой энергии на нужды отопления рассчитаны с учетом перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление удовлетворяющих требованиям энергетической эффективности объектов теплопотребления указанных в п. 3 гл. 2 «Обосновывающих материалов». Результаты расчетов сведены в таблицу 24.

Таблица 24 Перспективное потребление тепловой энергии на нужды отопления.

Наименование теплоисточника	Потребление тепловой энергии, Гкал						
	2015-2018	2019	2020	2021	2022-2028	2029	2030-2031
Котельная №1	410,940	436,958	462,976	471,824	471,824	471,824	621,875
Котельная №2	115,730	138,325	160,919	160,919	160,919	169,135	319,186
Итого по МО «Гулековское»	526,670	575,283	623,895	632,743	632,743	640,960	941,062

Из таблицы 24 видно, планируется большой прирост потребления тепловой энергии в 2019 году по поселению прирост потребления тепловой энергии составит 48,613 Гкал, в 2020 году 48,16 Гкал, в 2021 – 8,848 Гкал, с 2022 г по 2028 год прироста потребления тепловой энергии не планируется, в 2029 году с вводом в эксплуатацию нового фельдшерско-акушерского пункта в д. Гулеково прирост тепловой энергии по котельной 2 составит 8,216 Гкал, в 2030-2031 г прирост тепловой энергии составит 300 Гкал, такое резкое увеличение связано с плановым строительством сельских домов культуры на 100 мест в д. Гулековой д. Удм. Ключи. К 2031 году потребление тепловой энергии составит 941,062 Гкал.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Согласно проекту котельные будут обслуживать административные здания, здания общественного назначения, школы, детские сады, культурно-развлекательные центры и объекты коммунального хозяйства. Отопление проектируемых индивидуальных жилых домов, а также жилых домов малой этажности предусматривается от индивидуальных отопительных котлов. Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления представлены в таблице 25.

Таблица 25 Прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения.

Наименование теплоисточника	Потребление тепловой энергии, Гкал																	
	2015-2018			2019			2020			2021-2028			2029			2030-2031		
	Отоплени е и вентиляци я	ГВС	Всего	Отоплени е и вентиляци я	ГВС	Всего	Отоплени е и вентиляци я	ГВС	Всего	Отоплени е и вентиляци я	ГВС	Всего	Отоплени е и вентиляци я	ГВС	Всего	Отоплени е и вентиляци я	ГВС	Всего
Котельная №1	410,94		410,94	436,95		436,95	462,97		462,98	471,82		471,82	471,82		471,82	621,87		621,87
Котельная №2	115,73		115,73	138,32		138,32	160,92		160,92	160,92		160,92	169,13		169,13	319,19		319,19
Итого по МО «Гулековское»	526,67		526,67	575,28		575,28	623,89		623,89	632,74		632,74	640,96		640,96	941,06		941,06

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предполагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Данных о возможном развитии производства не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост теплоснабжения при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующего теплоснабжения для производственных предприятий принимаются неизменными на период до 2031 г.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

По указанным пунктам прогнозов перспективного потребления тепловой энергии нет. Льготные тарифы не установлены по существующему состоянию системы теплоснабжения. На период до 2031 г. установление льготных тарифов не планируется.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

По состоянию на 2015 г. свободные долгосрочные договоры теплоснабжения не заключены и не планируются к заключению. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

На момент разработки схемы теплоснабжения долгосрочных договоров теплоснабжения по регулируемой цене не заключены и не планируются к заключению. В случае появления таких договоров изменения в схему теплоснабжения могут быть внесены при выполнении процедуры ежегодной актуализации.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения

В соответствии с "Постановлением от 22 февраля 2012 года № 154 о требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городов с численностью населения до 100 тысяч человек электронная модель системы теплоснабжения не является обязательным. Глава 3 в настоящей СХЕМЕ не рассматривается.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом г) пункта 18 и пункта 39 Требований к схемам теплоснабжения.

В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся за 2014 год. Установленные тепловые балансы в 2014 г являются базовыми. Данные балансы представлены в разделе «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов Муниципального образования «Гулековское» до 2031 г.

В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в разделе «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов Муниципального образования «Гулековское» до 2031 г.

Далее рассмотрены балансы располагаемой тепловой мощности и перспективной присоединенной тепловой нагрузки для принятого варианта развития системы теплоснабжения.

В таблице 26 приведены балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия котельных по МО «Гулековское» по годам в период до 2031 года.

Таблица 26 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия котельных поселения МО «Гулековское»

Зона действия котельной №1	Ед изм	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Установленная мощность оборудования	Гкал/ч	0,905	0,905	0,905	0,905	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,516	0,516	0,52	0,52
Располагаемая тепловая мощность оборудования	Гкал/ч	0,905	0,905	0,905	0,905	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,516	0,516	0,52	0,52
Собственные нужды	Гкал/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,026	0,026	0,03	0,03
Тепловая мощность нетто	Гкал/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,49	0,49	0,49	0,49
Потери тепловой мощности	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная тепловая нагрузка, т.ч.:	Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,38	0,38
отопление	Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,38	0,38
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности	+	0,51	0,51	0,51	0,51	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,18	0,18	0,11	0,11
Доля резерва	%	63,93	63,93	63,93	63,93	11,26	8,22	5,18	3,82	3,81	3,81	3,82	3,81	3,81	3,81	35,87	35,87	23,1	23,1
Зона действия котельной №2	Ед изм	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Установленная мощность оборудования	Гкал/ч	0,428	0,428	0,428	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
Располагаемая тепловая мощность оборудования	Гкал/ч	0,428	0,428	0,428	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
Собственные нужды	Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Тепловая мощность нетто	Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,16	0,16	0,16	0,16	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Потери тепловой мощности	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
потери мощности в тепловой сети	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Присоединенная тепловая нагрузка, т.ч.:	Гкал/ч	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,075	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,088	0,151	0,151
отопление	Гкал/ч	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,075	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,088	0,151	0,151
Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности	+	0,310	0,310	0,310	0,097	0,097	0,088	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,075	0,01	0,01
Доля резерва	%	82,45	82,45	82,45	59,61	59,61	53,83	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	48,04	46,12	7,72	7,72

Из таблицы видно, что по всем котельным резерв тепловой мощности до 2031 года будет присутствовать, большая доля резерва к 2031 году наблюдается на котельной №1 23 %, по котельной №2 резерв составит 7,7 %. Установленная тепловая мощность изменяется в связи с вводом в эксплуатацию нового котельного оборудования.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов тепловой мощности источника тепловой энергии.

Котельные имеют один вывод тепловой энергии. Все данные соответствуют данным в предыдущем разделе.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

В целом, на котельных поселения МО «Гулековское» во всем периоде действия схемы теплоснабжения будет присутствовать резерв тепловой мощности. Увеличение тепловой нагрузки прогнозируется в связи с мероприятиями, предлагаемыми к реализации в рамках генерального плана поселения МО «Гулековское».

Анализ приведенных балансов тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки источников тепла показывает, что тепловой мощности котельных поселения МО «Гулековское» будет достаточно для покрытия тепловых нагрузок потребителей в существующих и перспективных зонах действия энергоисточников во всем периоде действия схемы теплоснабжения.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в том числе в аварийных режимах.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок разрабатываются в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 и пунктом 40 Требований к схемам теплоснабжения.

В результате разработки в соответствии с пунктом 40 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

установлены перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии;

составлен баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети и определены резервы и дефициты производительности ВПУ, в том числе и в аварийных режимах работы системы теплоснабжения.

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии"

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

На момент разработки схемы теплоснабжения не одна котельная поселения не оснащена водоподготовительными установками теплоносителя для тепловых сетей. Основные задачи водоподготовки - это получение на выходе чистой безопасной воды пригодной для нужд технического и промышленного водоснабжения (восполнения потерь теплоносителя). Установка ХВП по всем котельным поселения планируется установить не позднее 2018 г.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м^3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения.

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

На рисунке 14 и в таблице 27 представлены перспективные объемы теплоносителя для развития системы теплоснабжения, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству.

Таблица 27 – Перспективный баланс теплоносителя для развития системы теплоснабжения

Котельная №1

Наименование	Ед изм	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность теплоисточника	Гкал/ч	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,516	0,516	0,516	0,516
Максимальный расчётный объём теплоносителя	куб м	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	25,98	38,97	38,97	38,97	38,97
Подключенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,29	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,38	0,38
Расчётный объём теплоносителя в эксплуатационном режиме	куб м	21,90	22,65	23,40	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	23,74	28,48	28,48
Расчетная производительность ВПУ	куб м/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	0,29
Расчетная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме	куб м/ч	0,16	0,17	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,21	0,21
Расчетная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	куб м/ч	0,44	0,45	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,57	0,57
Резерв (+)/дефицит(-)	куб м/ч	4,08	3,33	2,58	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	15,23	15,23	10,49	10,49
Доля резерва	%	15,70	12,81	9,93	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	8,62	39,08	39,08	26,92	26,92

Котельная №2

Наименование	Ед изм	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Располагаемая тепловая мощность теплоисточника	Гкал/ч	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
Максимальный расчётный объём теплоносителя	куб м	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
Подключенная тепловая нагрузка	Гкал/ч	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,15	0,15
Расчётный объём теплоносителя в эксплуатационном режиме	куб м	4,98	5,70	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,65	11,39	11,39
Расчетная производительность ВПУ	куб м/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Расчетная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме	куб м/ч	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,09	0,09
Расчетная подпитка тепловой сети в период повреждения участка	куб м/ч	0,10	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,23	0,23
Резерв (+)/дефицит(-)	куб м/ч	8,01	7,29	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,58	6,34	1,60	1,60
Доля резерва	%	61,63	56,14	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	50,64	48,82	12,34	12,34

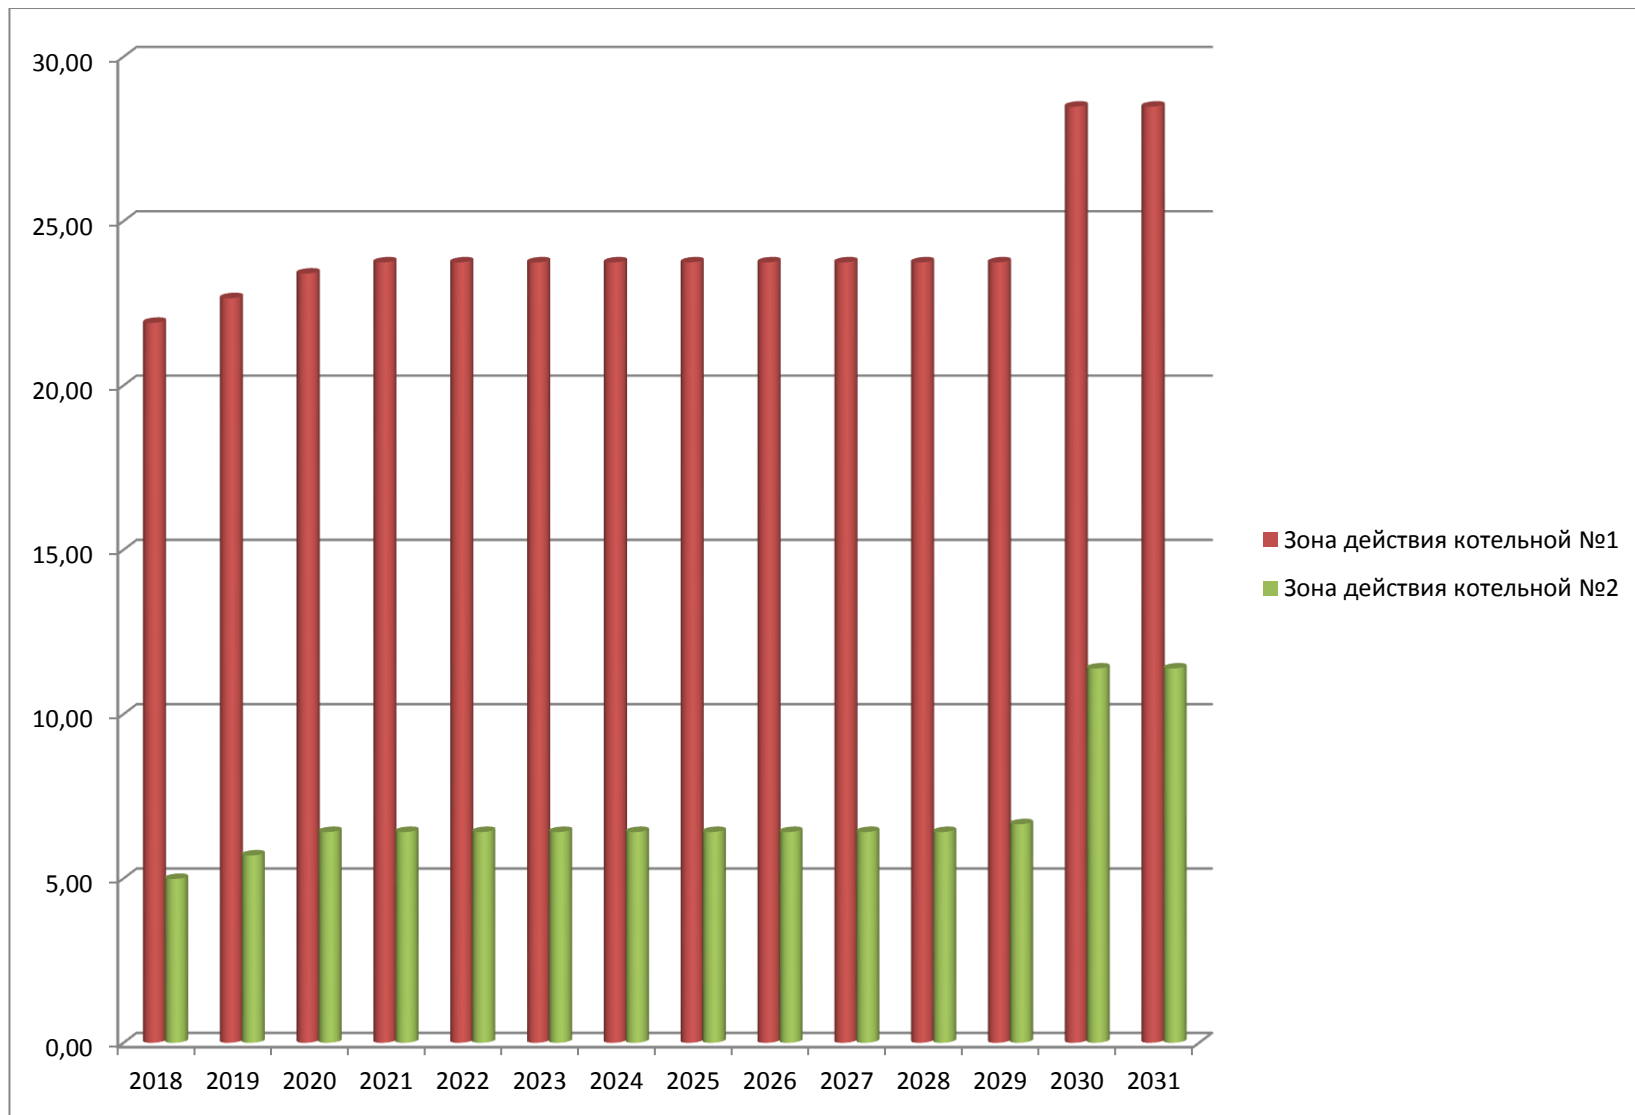


Рис 14 Перспективные объемы теплоносителя в эксплуатируемом режиме поселения до 2031 г

Анализ таблицы 27 и рис 14 показывает, что резервы мощностей ВПУ по котельным поселения будут присутствовать во всем периоде действия схемы теплоснабжения. Плановая установка химводоподготовки - 2018 год.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разработаны в соответствии с пунктом 41 Требований к схемам теплоснабжения.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Основное правило построения системы централизованного теплоснабжения – удельная материальная характеристика всегда меньше там, где высока плотность тепловой нагрузки.

Если принять во внимание, что сама материальная характеристика – это аналог затрат, а присоединенная тепловая нагрузка – аналог эффектов, то чем меньше удельная материальная характеристика, тем результативней процесс централизованного теплоснабжения.

В каждой конкретной системе теплоснабжения значение удельной материальной характеристики будет различным как во времени, так и локально (учитывая неравномерность распределения тепловой нагрузки), а значит для определения расстояния от источника до потребителя, при котором будет экономически эффективно осуществлять централизованное теплоснабжение, необходимы технико-экономические расчеты для каждой конкретной системы теплоснабжения. Впоследствии, такое расстояние было названо эффективным (оптимальным) радиусом теплоснабжения.

Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности). Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии. А присоединение новых потребителей в существующей зоне источника тепловой энергии как минимум не приведёт к увеличению совокупных затрат в системе теплоснабжения, а только улучшит существующую ситуацию.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение

применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда.

Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок.

В зонах перспективных нагрузок на перспективу до 2031 года строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок не предусмотрено.

Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Ввиду того, что все зоны теплоснабжения источников тепловой энергии расположены далеко за пределами радиуса эффективного теплоснабжения других

источников тепловой энергии, увеличение зон действия существующих котельных нецелесообразно.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

Обоснование предлагаемых для строительства и технического перевооружения систем теплоснабжения в поселении

В связи с ветхим состоянием зданий котельных в зонах действия источников тепловой энергии №№1,2 предлагается установка блочно – модульных котельных с целью замещения настоящего твердотопливного на оборудование использующее природный газ для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения существующих потребителей.

Блочно – модульные котельные поставляются в максимальной заводской готовности в виде транспортабельных блок-модулей со смонтированным внутри тепломеханическим оборудованием, в комплекте с дымовой трубой (высота дымовой трубы может варьироваться).

Каркасы модуля котельной цельносварные, предохранены от коррозии путем грунтования и окраски эмалью. Стеновая и кровельная обшивки выполнены из клееных панелей типа «сэндвич» (наружная и внутренняя стороны – стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием; наполнение – негорючие базальтовые плиты). Пол так же имеет слоеную структуру: к нижней части каркаса и поперечных балок прикреплен стальной лист (крепление производится таким образом, чтобы исключить проникновение

внутри влаги), рама пола заполняется негорючими базальтовыми плитами и закрывается стальным рифленным листом. Окна и двери выполнены из металлических конструкций. Монтаж модулей осуществляется с помощью болтовых скрытых соединений. Доставка блоков до места монтажа будет осуществляться ж/д платформой или низким тралом. На месте проведения монтажных работ необходимо установить на фундамент блок модульной котельной, подсоединить газоходы, подвести инженерные коммуникации (исходная вода, теплосеть – прямая и обратка, газопровод, электричество, канализация). После готовности инженерных сетей и монтажа котельной проводятся пуско-наладочные и режимно-наладочные работы.

В планах предприятия внутри блок модуля по котельной №1 установка котлов марки RS – А 200 в количестве 2 шт (установка запланирована в 2018 г.), по истечению срока эксплуатации и увеличением присоединенной тепловой мощности планируется установить котлы RS-A 300 в количестве 2шт. (плановая замена в 2028 г.). По котельной №2 планируется в блок модуле установить котлы марки RS – А 100 в количестве 2 шт (плановая установка в 2017 году). Водогрейные котлы серии «RS-A» предназначены для отопления жилых домов, зданий коммунально-бытового и производственного назначения, общественных зданий (школы, больницы, социальные и торговые центры).

Котел «RS-A» имеет открытую топку, оборудован атмосферной газовой горелкой, теплообменник выполнен из оребренных труб; относится к классу гидронных котлов (скорость воды в трубах - 1,5 - 2,3 м\сек.)

Котлы водогрейные марки «RS-A», выпускаются по ТУ 493100-007-96234872-2007, в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С.»

Котел является газовым водогрейным аппаратом с водотрубным скоростным теплообменником. Теплообменник состоит из труб оребренных стальной лентой – это позволило максимально уменьшить габариты котла, сохранив достаточную площадь теплообменной поверхности. Для интенсивного охлаждения теплообменника, скорость воды в трубах котла должна поддерживаться в пределах 1,5-2,3 м\с. Благодаря высокой скорости - в котле создается турбулентное движение водяного потока, что препятствует появлению отложений солей на стенках труб и делает котел более неприхотливым к качеству воды.

На выходе котла установлены автоматический регулирующий термостат, защитный термостат и показывающий термометр.

Теплообменник котла выполнен в виде горизонтально расположенного змеевика. Прямые участки змеевика расположены в топке котла и имеют оребрение, повороты вынесены из топки котла наружу. Вода совершает многократные поворотные движения по трубам теплообменника. Для обеспечения необходимого теплосъема и предотвращения перегрева металла на ребрах труб, скорость прохождения воды через котел должна быть не менее 1,5 м/сек. Технические характеристики. О достаточности расхода воды через котел можно судить по разнице температур на входе и выходе – при всех режимах работы она не должна превышать 25°C .

Газовая горелка расположена под теплообменником и состоит из отдельных газовых рожков, установленных параллельно. В горелке применены газовые рожки итальянской фирмы «Polydoro», с единичной мощностью 45 кВт.

Газ поступает в газовый коллектор, затем, через газовые сопла, вытекает со скоростью в диффузоры газовых рожков. За счет создающегося в струе газа разряжения, происходит подсос части воздуха, необходимого для горения, и смешивание его с газом прямо в газовом рожке (этот воздух называется первичным). Затем газо-воздушная смесь в рожке теряет свою скорость и выходит в топку котла через множество мелких отверстий. Вторая часть воздуха, необходимого для горения, поступает в топку котла снизу, за счет разряжения, создаваемого дымовой трубой (этот воздух называется вторичным). Для стабилизации разряжения в топке котла, на верхней крышке предусмотрены два щелевых отверстия являющиеся стабилизатором тяги. Тяга в газоходе котла должна быть не более 60 Па.

Благодаря предварительному частичному смешиванию газа с воздухом и разбиению газо-воздушной смеси на множество тонких струй, в горелках достигается полное сгорание газа, с высоким КПД и минимальными выбросами вредных веществ в атмосферу. Высота пламени над огневой панелью на номинальной нагрузке достигает 150-180 мм, цвет пламени – бледно-голубой.

К обслуживанию горелки допускаются лица, ознакомленные с устройством и правилами эксплуатации газогорелочного устройства и прошедшие инструктаж по безопасным методам работы с газом.

Подготовка исходной воды для питания котлов осуществляется с помощью блока водоподготовки. Для компенсации теплового расширения воды в циркуляционном контуре, а так же для обеспечения бесперебойной работы котельной, при кратковременных перебоях в подаче исходной воды, установлены бак-аккумулятор и расширительный бак соответственно. Насосная группа обеспечивает: циркуляцию теплоносителя в контуре отопления, циркуляцию теплоносителя в котловом контуре

(насос на каждый котел); снабжение котельной исходной водой. Запас исходной воды осуществляется в баке-аккумуляторе. Из бака-аккумулятора исходная вода подается на химводоочистку. После водоподготовки вода подается в расширительный бак, а затем на подпитку водогрейных котлов.

Автоматика котлов и общекотельная автоматика обеспечивают: поддержание заданной температуры теплоносителя на обратном трубопроводе котла, включение резервного насоса при аварии основного, подпитку системы при понижении давления теплоносителя; прекращение подачи топлива при аварийных режимах, обеспечивает пуск и остановку котельной, фиксирование всех аварийных ситуаций и выдачу световой и звуковой сигнализации.

В дальнейшем по истечению срока эксплуатации котельного оборудования №1,2 планируется техническое перевооружение данных котельных на более современное и энергоэффективное оборудование на тот период времени.

Капитальные затраты на строительство теплоисточников приведены в таблице 28.

Таблица 28 Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству теплоисточников

Наименование проекта	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Итого
Техническое перевооружение котельной №1																	
ПИР			540,0										756,0				1296,0
Оборудование			1260,0										1764,0				3024,0
СМР и ПНР			1050,0										1470,0				2520,0
Всего капитальные затраты			2850,0										3990,0				6840,0
Прочие и непредвиденные расходы			150,0										210,0				360,0
Всего смета проекта			3000,00										4200,0				7200,0
Техническое перевооружение котельной №2																	
ПИР		340,0										450,0					790,0
Оборудование		740,0										1050,0					1790,0
СМР и ПНР		820,0										1160,0					1980,0
Всего капитальные затраты		1900,0										2660,0					4560,0
Прочие и непредвиденные расходы		100,0										140,0					240,0
Всего смета проекта		2000,0										2800,0					4800,0

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Вывод в резерв твердотопливных котельных поселения не планируется, в связи с ветхим состоянием зданий. Вывод из эксплуатации, действующих на момент разработки схемы теплоснабжения, твердотопливных котельных планируется после сдачи в эксплуатацию новых блочно-модульных котельных.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых домов предусматривается путем установки индивидуальных газовых или твердотопливных котлов, либо печное отопление.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения.

Данных по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки, а также ее распределение между источниками представлено в разделе. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения МО «Гулековское» до 2031 г.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили

уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагалось определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»:

$$S=A+Z\rightarrow\min (\text{руб./Гкал/ч}),$$

где

A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч

Данное выражение дает понять, что вычисление эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

В поселении МО «Гулековское» базовыми источниками отпуска тепловой энергии являются котельные. Именно они обеспечивают тепловой энергией населенные пункты поселения.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Предложения и обоснование реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в зонах источников тепловой энергии.

Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

В связи с тем, что перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не планируется, строительство тепловой сети не предусмотрено.

Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с удаленностью друг от друга источников тепла, возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не предусматривалась.

Предложения и обоснование строительства или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Вся система теплоснабжения рассматриваемого поселения исторически сформировалась таким образом, что перераспределить нагрузку между котельными не

представляется возможным. Ликвидировать в таких условиях любой из источников тепловой энергии, как существующих, так и перспективных невозможно.

Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативных показателей надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции участков тепловой сети.

Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Предложения и обоснование реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Вся тепловая сеть в поселении нуждается в реконструкции с целью обеспечения нормативных показателей надежности и по причине исчерпания эксплуатационного ресурса.

Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей поселения приведены в таблице 29.

Таблица 29 Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей поселения.

Наименование проекта	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Итого
Тепловая сеть котельной №1																	
Реконструкция тепловой сети								950,0									950,0
Тепловая сеть котельной №2																	
Реконструкция тепловой сети							250,0										250,0

Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций.

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения гидравлического расчета, не выявлена необходимость строительства насосных станций.

Глава 8. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

В таблице 30,31 приведен перспективный максимальный часовой и годовой расход основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периода по поселению МО «Гулековское». Плановая максимальная подключенная тепловая нагрузка по источникам тепловой энергии. Для всех котельных поселения расчет представлен по плановым нагрузкам 2031 года с учетом ввода в эксплуатацию нового котельного оборудования.

Таблица 30 Расчет потребности в топливе, максимальная часовая нагрузка по месяцам и году по котельной №1

Потребитель	Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Годовая тепловая нагрузка, Гкал/год
			Продолжительность отопительного (зимнего) периода, сутки												
			31	28	31	30	10	0	0	0	9	31	30	31	
			Продолжительность неотапливаемого (летнего) периода, сутки												
			0	0	0	0	21	30	31	31	21	0	0	0	
			Тепловая нагрузка по месяцам, Гкал/мес												
д. Удм. Ключи	Отопление	0,3771	114,43	98,26	88,93	54,73	12,44	0,00	0,00	0,00	8,71	59,70	79,60	105,10	621,875
	ГВС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		0,3771	114,425	98,256	88,928	54,725	12,438	0,00	0,00	0,00	8,706	59,700	79,600	105,097	621,875
Тепловая нагрузка на собственные нужды котельной котельной,5%		0,0189	5,72	4,91	4,45	2,74	0,62	0,00	0,00	0,00	0,44	2,99	3,98	5,25	31,094
Всего		0,3959	120,146	103,169	93,375	57,461	13,059	0,00	0,00	0,00	9,142	62,685	83,580	110,352	652,969
Максимальный часовой расход газа, нм³/ч		21,746													
Выработка котельной, Гкал/мес			120,146	103,169	93,375	57,461	13,059	0,000	0,000	0,000	9,142	62,685	83,580	110,352	652,969
			Расчет потребления газа												
Месячный расход натурального топлива, тыс нм³/мес			16,504	14,172	12,826	7,893	1,794	0,000	0,000	0,000	1,256	8,611	11,481	15,158	89,694
Квартальный расход натурального топлива, тыс нм³/квартал			43,501			9,687			1,256			35,250			89,694
Годовой расход натурального топлива, тыс нм³/год			89,694												
Годовой расход условного топлива, ТУТ/год			102,507												

Таблица 31 Расчет потребности в топливе, максимальная часовая нагрузка по месяцам и году по котельной №2

Потребитель	Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Годовая тепловая нагрузка, Гкал/год
			Продолжительность отопительного (зимнего) периода, сутки												
			31	28	31	30	10	0	0	0	9	31	30	31	
			Продолжительность неотапливаемого (летнего) периода, сутки												
			0	0	0	0	21	30	31	31	21	0	0	0	
			Тепловая нагрузка по месяцам, Гкал/мес												
д. Гулеково	Отопление	0,1508	58,73	50,43	45,64	28,09	6,38	0,00	0,00	0,00	4,47	30,64	40,86	53,94	319,186
	ГВС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого		0,1508	58,730	50,431	45,644	28,088	6,384	0,00	0,00	0,00	4,469	30,642	40,856	53,943	319,186
Тепловая нагрузка на собственные нужды котельной котельной,5%		0,0075	2,94	2,52	2,28	1,40	0,32	0,00	0,00	0,00	0,22	1,53	2,04	2,70	15,959
Всего		0,1583	61,667	52,953	47,926	29,493	6,703	0,00	0,00	0,00	4,692	32,174	42,899	56,640	335,146
Максимальный часовой расход газа, м³/ч		21,746													
Выработка котельной, Гкал/мес			61,667	52,953	47,926	29,493	6,703	0,000	0,000	0,000	4,692	32,174	42,899	56,640	335,146
			Расчет потребления газа												
Месячный расход натурального топлива, тыс м³/мес			8,471	7,274	6,583	4,051	0,921	0,000	0,000	0,000	0,645	4,420	5,893	7,780	46,037
Квартальный расход натурального топлива, тыс м³/квартал			22,328			4,972			0,645			18,092			46,037
Годовой расход натурального топлива, тыс м³/год			46,037												
Годовой расход условного топлива, ТУТ/год			52,613												

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

В качестве основного вида топлива на котельных № 1,2 используется уголь. Резервным топливом являются дрова. Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива (ННЗТ) на перспективу осуществлялся согласно приказу Министерства энергетики РФ от 4 сентября 2008 г. N 66 по формуле:

$$ННЗТ = B_{\text{усл}} * n_{\text{сут}} * 7000 / Q_{\text{Н}}^{\text{р}}$$

где

$B_{\text{усл}}$ - расход условного топлива на производство теплоэнергии в режиме "выживания" за 1 сутки;

$n_{\text{сут}}$ - количество суток, в течение которых обеспечивается работа котельных в режиме "выживания". В расчете принято для котельных, сжигающих газ - $n_{\text{сут}} = 3$; сжигающих уголь, диз. топливо и дрова - $n_{\text{сут}} = 7$

7000 - теплота сгорания условного топлива, ккал/кг;

$Q_{\text{Н}}^{\text{р}}$ - теплота сгорания натурального топлива, ккал/кг.

Расчет ННЗТ на перспективу приведен ниже.

Приведенные значения нормативов создания неснижаемых запасов топлива в период до 2019 года представлены в соответствии с утвержденными приказами Министерства Энергетики РФ. Далее до конца расчетного срока схемы теплоснабжения представлены расчетные показатели.

В таблице 32 приведен расчет нормативных запасов аварийных видов топлива для каждого периода рассмотрения схемы теплоснабжения на источниках тепловой энергии поселения МО «Гулековское».

Таблица 32 – Расчет нормативов неснижаемого запаса топлива на перспективу по котельным поселения МО «Гулековское»

Котельная №1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Присоединенная часовая нагрузка, Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,3	0,31	0,31	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314	0,377	0,377
Расход условного топлива тут/сут	737,7	737,7	737,7	737,7	950,0	982,56	1015,0	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1235,3	1235,3
Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, т.у.т/сут (дрова)	737,76	737,76	737,76	737,76	950,04	982,56	1015,08	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1029,8	1235,3	1235,3
Теплота сгорания дров	1200	1200	1200	1200														
Нормативный неснижаемый запас дров, т.н.т.	30,13	30,13	30,13	30,13														
Теплота сгорания угля					5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.					9,31	9,63	9,95	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	10,09	12,11	12,11
Котельная №2	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Присоединенная часовая нагрузка, Гкал/ч	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,075	0,0848	0,0848	0,0848	0,0848	0,0848	0,0848	0,0848	0,0848	0,0848	0,088	0,15	0,15
Расход условного топлива в режиме "выживания" за 1 сутки, т.у.т/сут (дрова)	167,90	167,90	167,90	216,21	261,09	247,17	278,12	278,12	278,12	278,12	278,12	278,12	278,12	278,12	278,12	288,39	493,9	493,9
Теплота сгорания дров	1200	1200	1200	1200														
Нормативный неснижаемый запас дров, т.н.т.	6,86	6,86	6,86	8,83														
Теплота сгорания угля					5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Нормативный неснижаемый запас угля, т.н.т.					2,56	2,42	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,83	4,84	4,84

Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения

Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.

В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты $R_{ит} = 0,97$;

тепловых сетей $R_{тс} = 0,9$;

потребителя теплоты $R_{пт} = 0,99$;

СЦТ в целом $R_{сцт} = 0,9 \cdot 0,97 \cdot 0,99 = 0,86$.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе K_g принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

готовностью СЦТ к отопительному сезону;

достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494.

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлением (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ_0 - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

$$P_c = \prod_{i=1}^{i=N} P_i = e^{-\lambda_1 L_1 t} * e^{-\lambda_2 L_2 t} * \dots * e^{-\lambda_n L_n t} = e^{-t * \sum_{i=1}^{i=N} \lambda_i L_i} = e^{\lambda_c t}$$

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке $\lambda_c = L_1 \lambda_1 + L_2 \lambda_2 + \dots + L_n \lambda_n$, [1/час], где L_1 - протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем

зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

$$\lambda(t) = \lambda_0 (0,1\tau)^{\alpha - 1}$$

где

λ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α при $\alpha < 1$ она монотонно убывает, при $\alpha > 1$ – возрастает, при $\alpha = 1$ функция принимает вид $\lambda(t) = \lambda_0 = \text{Const}$. А λ_0 это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

$$\alpha = \begin{cases} 0,8 & \text{при } 0 < \tau \ll 3 \\ 1 & \text{при } 3 < \tau \ll 17 \\ 0,5 * e^{-\left(\frac{\tau}{20}\right)} & \text{при } \tau > 17 \end{cases}$$

На рис. 15 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

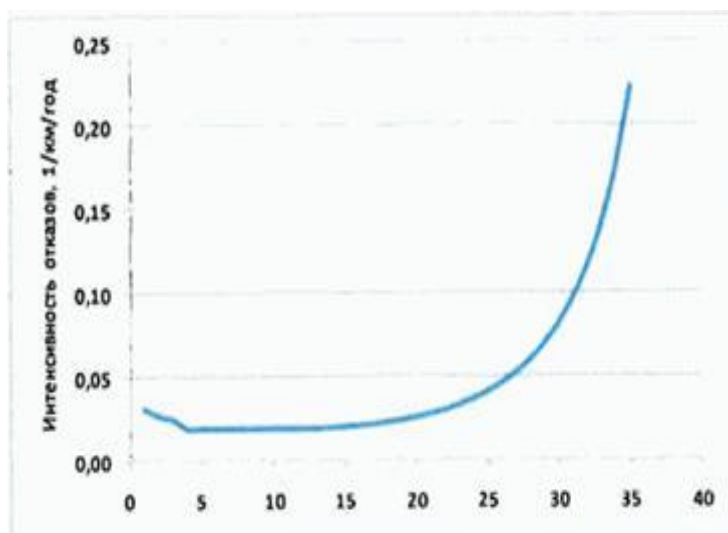


Рис. 15 Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 2.01.01.82 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

$$t_g = t_n + \frac{Q_o}{q_o V} + \frac{t_b - t_n - \frac{Q_o}{q_o V}}{\exp\left(\frac{z}{\beta}\right)}$$

где

t_g – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t_b – температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С

t_n – температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °С;

Q_o – подача теплоты в помещении, Дж/ч;

$q_o V$ – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч*°С);

β – коэффициент аккумуляции здания, ч.

Время снижения температуры в жилых и промышленных зданиях до нормируемых значений при внезапном прекращении теплоснабжения рассчитывается по формуле

$$Z = \beta * \ln \frac{(t_b - t_n)}{(t_{b,a} - t_n)}$$

где:

Z – время отчитываемое после начала исходного события, ч;

β – коэффициент аккумуляции помещения (здания), (принимается равным 40 ч.);

t_b – внутренняя температура воздуха, (принимается равной +22 для жилых и +18 для промышленных зданий);

t_n – среднемесячная температура наружного воздуха по табл. 33;

$t_{в,а}$ – внутренняя нормируемая температура воздуха которая устанавливается через время (принимается +12 для жилых зданий и +8 для промышленных зданий).

Таблица 33 Время снижения температуры в жилых и промышленных зданиях до прекращения теплоснабжения до нормируемых значений

месяц	среднемесячная температура	Для промышленных зданий, ч	Для жилых зданий, ч
январь	-14.9	15	13
февраль	-14	15,6	13,5
март	-8	21	17,4
апрель	2	47,4	31,4
май	9	-	-
сентябрь	9.1	-	-
октябрь	1.8	42,4	29,2
ноябрь	-6.2	23,8	19,1
декабрь	-12.6	17,8	15,1

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

$$Z_p = a [1 + (b + c l_{c3}) D^{1,2}]$$

где

a, b, c - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

l_{c3} - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли и **поток отказов** участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С.

$$\bar{Z} = \left(1 - \frac{z_{i,g}}{z_p}\right) * \frac{\tau_i}{\tau_{on}}$$

$$\bar{\omega} = L_I \lambda_I * \sum_{j=1}^{j=N} \bar{z}_{i,j}$$

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

$$p_i = \exp (-\bar{\omega})$$

Как было показано выше, реконструкция тепловых сетей в связи с исчерпанием физического ресурса действующих магистральных теплопроводов необходима для обеспечения теплоснабжения потребителей с надежностью, характеризующейся нормативными показателями, принятыми при их проектировании. К 2014 году эксплуатационная надежность тепловых сетей МО «Гулековское» в целом обеспечивалась за счет регулярной работы эксплуатирующей организации по текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

Проведенный расчет надежности по некоторым путям теплопроводов показал результат ВБР, не превышающий 0,7, а на некоторых и менее (при нормативном значении равном 0,9). Такие результаты эксплуатационной надежности объясняются прежде всего практически полным исчерпанием физического ресурса тепловых сетей. Средневзвешенный срок их эксплуатации приближается к критическому, свыше 25 лет. Если не предпринять действенных мер долгосрочного характера по восстановлению эксплуатационного ресурса, то в ближайшие пять лет поток отказов на тепловых сетях зоны действия удвоится, и справиться с их своевременным устранением теплоснабжающей организации будет практически невозможно.

В настоящем разделе приведена стратегия реконструкции теплопроводов в зоне действия котельных, основанная на постепенной замене наиболее изношенных участков теплопроводов, установленных по расчетам фактических значений ВБР и постепенному

приведению надежности теплоснабжения потребителей к нормативным значениям по каждой из существующих магистралей. По результатам этой стратегии выполнена оценка необходимых финансовых потребностей в реконструкцию теплопроводов и их обновление.

В результате выполнения ремонтов будет существенно сокращен поток отказов в тепловых сетях, в месте с которыми должны быть постепенно сокращены и затраты на аварийно-восстановительные работы.

Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращения подачи тепловой энергии.

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий.

Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу:

$$Q_n = Q_{np} * T_{on} * q_{mn}$$

где

Q_{np} - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч

T_{on} - продолжительность отопительного периода, час;

q_{mn} - вероятность отказа теплопровода.

Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источниках тепловой энергии наблюдается

значительный перерасход топлива (до 30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 °С, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 °С.

В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено.

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление каждого рассматриваемого проекта складывается из суммы инвестиционных затрат в предлагаемые мероприятия по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

Суммарный объем финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения составляет 13,200 млн. руб.

Расшифровка финансовых потребностей по объектам и периодам представлена в таблице 34.

Таблица 34 Объем финансовых потребностей, тыс руб

Наименование проекта	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Итого
Зона действия котельной №1																	
Всего потребности в финансировании			3000,0					950,0					4200,0				8150,0
Зона действия котельной №2																	
Всего потребности в финансировании		2000,0					250,0					2800,0					5050,0

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

В качестве источников финансирования рассматриваются бюджетные средства, собственные средства ресурсоснабжающей организации, заемные средства и лизинг.

Расчеты эффективности инвестиций.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, т.е. не будут иметь обоснования с точки зрения финансов, но иметь обоснование с точки зрения необходимости их осуществления для теплоснабжения объектов перспективного строительства. Связано это с большой долей финансовых потребностей на мероприятия, необходимые к осуществлению с учетом планируемых перспективных нагрузок. Окупаемость данных мероприятий выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения.

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий. Источники финансирования предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей.

Реализация предложенных мероприятий возможна за счет:

- надбавки к цене (тарифу) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- средств организаций коммунального комплекса, застройщиков;
- федерального, областного, местного бюджетов в рамках адресных инвестиций и целевых программ;
- иных средств, предусмотренных законодательством.

Объемы финансирования реализации мероприятий в части средств федерального, областного и местного бюджетов будут ежегодно уточняться, исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год.

**Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ
строительства, реконструкции и технического перевооружения систем
теплоснабжения.**

В данном случае негативных ценовых последствий для потребителей не будет, это связано с ограничением роста тарифов на тепловую энергию. Ежегодно тариф индексируется на индекс роста цен, определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ, определяемые на основании информации об основных макроэкономических показателях социально-экономического развития РФ.

В таблице 35 приведены плановые ИПЦ до 2025 г. Анализируя данные из таблицы видно, что рост цен на тепловую энергию не превышает 9%. Средний рост по годам 6,75%.

Таблица 35 Плановые ИПЦ до 2025 года

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ИПЦ на конец года	107,4	106,7	104,4	104,3	104,1	103,6	103,2	102,8	102,7	102,7	102,5	102,3
Индекс-дефлятор цен на природный газ для потребителей, исключая население	107,6	103,5	106,6	104,6	104,4	104,3	102,7	103,5	103,5	103,4	103,3	103,1
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию	107,6	106,4	107	105	107	109	108	109	108	105	105	104
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию для потребителей, исключая население	106,8	108,7	109,4	108,6	103,2	103,2	100,5	102,3	102,4	102,4	102,4	102,5
Индекс цен предприятий промышленной продукции	107,7	104,9	102,6	102,2	102,5	102,5	102,5	102,2	102,1	102,2	102,1	102,1
Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)	105,2	105,1	105,1	105,2	104,6	104	103,1	102,9	102,9	103,1	102,9	102,4

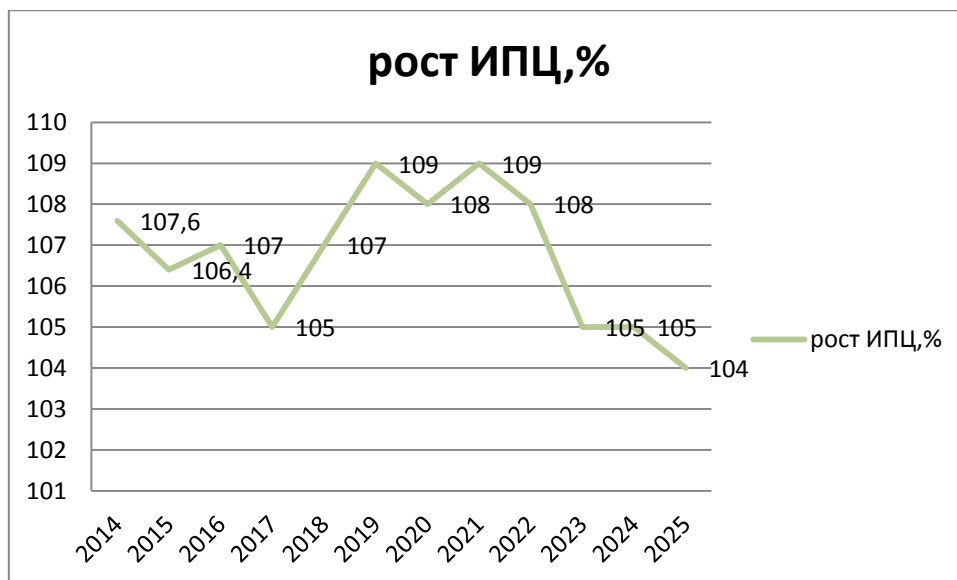


Рис 16 Плановый рост ИПЦ до 2025 г

В таблице 36 представлены плановые тарифы по котельным поселения с учетом роста ИПЦ.

Таблица 36 Прогнозные показатели роста тарифа поселения МО «Гулековское» до 2025 г.

Теплоисточник	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Котельная №1,2	3 406,14	3552,16	3729,77	3990,85	4350,03	4698,03	5120,85	5530,52	5807,05	6097,40	6341,30

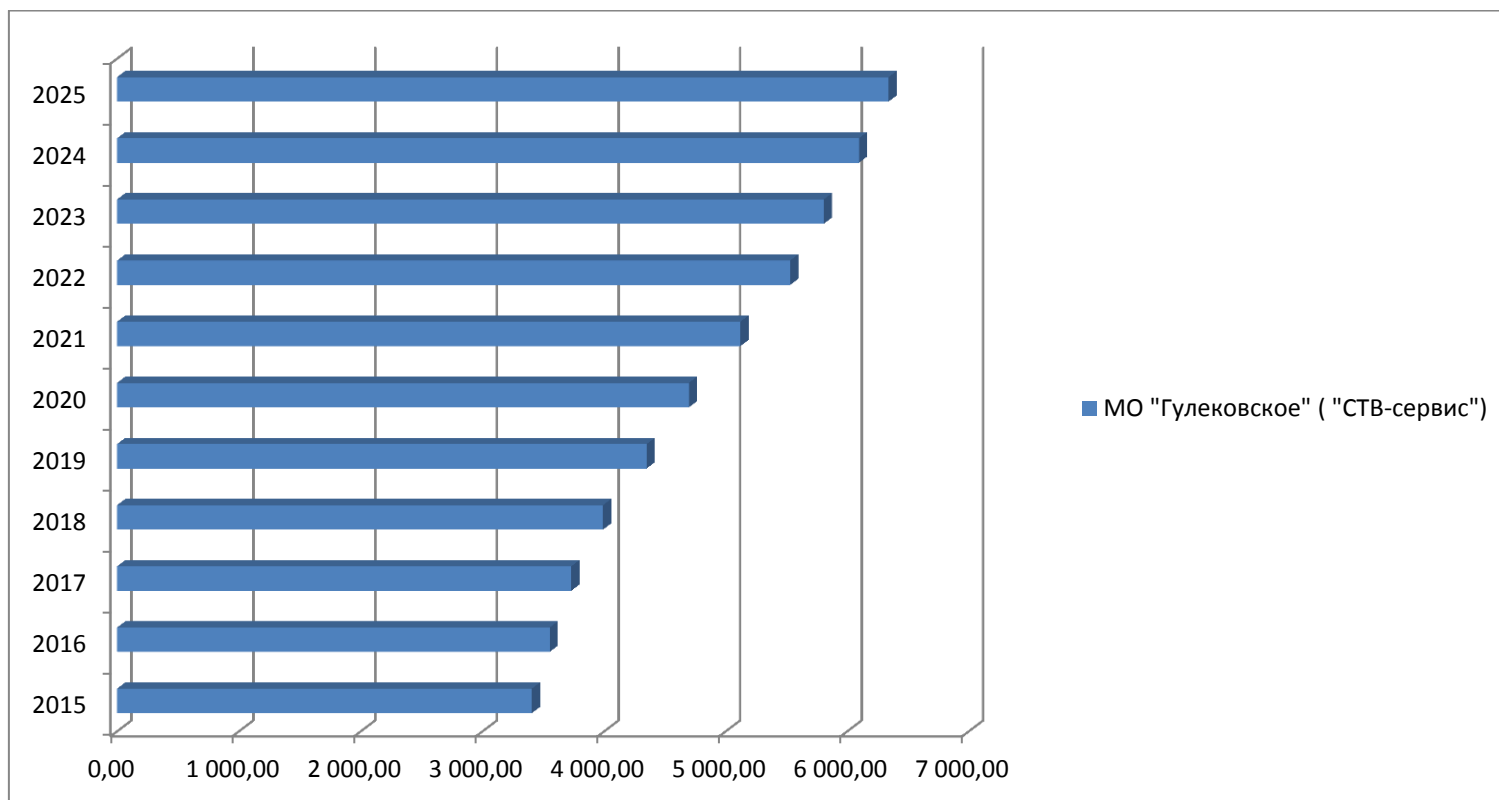


Рис 17 Динамика роста тарифа на тепловую энергию по котельным поселения до 2025 г

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Единая теплоснабжающая организация имеет особый статус, связанный с необходимостью гарантированного теплоснабжения потребителей, который требует поддержки властей.

В соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 8.08.2012 № 808, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации уполномоченным органом при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определит единую теплоснабжающую организацию в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой мощностью.

Заключение

В обосновывающих материалах проекта схемы теплоснабжения приведены все дополнительные сведения, установленные нормативными правовыми актами и необходимые для формирования утверждаемой части схемы теплоснабжения.

Используемая литература

1. Порядок по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии. Утв Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008г №325
2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утв. Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г №115
3. МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения. Утв. Госстроем России 12.08.2013 г.
4. РД 153-34.1-20.528-2001. Рекомендации по составлению энергетической характеристики водяных тепловых сетей по показателю «потери сетевой воды».
5. РД 34.09.255-97. Методические указания по определению тепловых потерь.
6. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»
7. Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ.
8. О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения. Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154.
9. Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные приказом Министерства Энергетики РФ от 29.12.2012г. № 565 и приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012г. №667.
10. Проект генерального плана МО «Гулековское».
11. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808.
12. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
13. Проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».
14. Государственный сметный норматив по укрупненным ценам НЦС 81-02-13-2012 утвержденный приказом Министерством регионального развития РФ от 30.12.2011г. № 643.
15. Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе

энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001 утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191.

16. В.Н. Папушкин. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое //Новости теплоснабжения, № 9 (сентябрь), 2010 г. с. 44-49.

17. «Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», М., ГУП АКХ им. К. Д. Памфилова, 2002 г.